

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011



Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec / Vlies
 Format [mm]: 625 x 625
 Akustikelementdicke [mm]: 15
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,23	0,09
125	0,23	0,09
160	0,28	0,11
200	0,31	0,12
250	0,33	0,13
315	0,59	0,23
400	0,64	0,25
500	0,82	0,32
630	0,87	0,34
800	0,87	0,34
1.000	0,92	0,36
1.250	0,87	0,34
1.600	0,77	0,30
2.000	0,82	0,32
2.500	0,85	0,33
3.150	0,85	0,33
4.000	0,77	0,30
5.000	0,77	0,30

NRC	0,75
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	C
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,70
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	100 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0

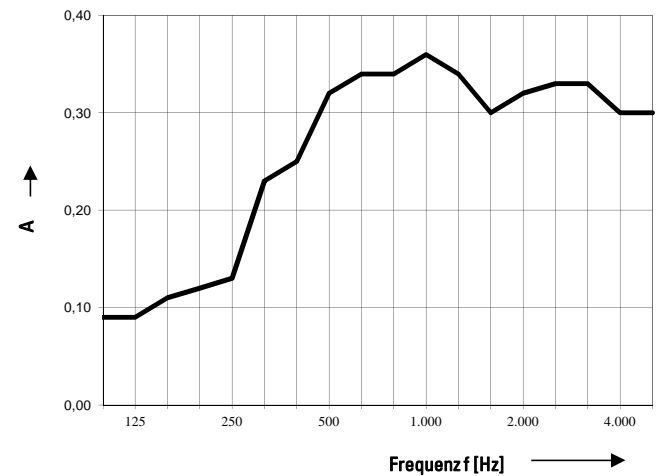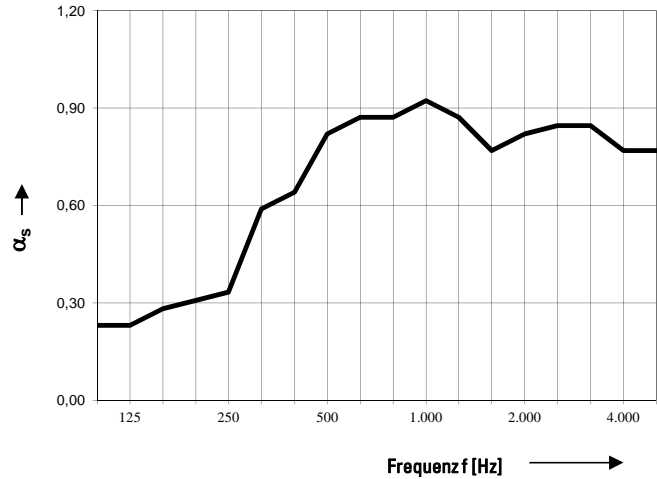

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,25	0,40	0,80	0,90	0,80	0,80



pintaacoustic

pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik



Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011

Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec / Vlies
 Format [mm]: 625 x 625
 Akustikelementdicke [mm]: 15
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,41	0,16
125	0,46	0,18
160	0,54	0,21
200	0,64	0,25
250	0,69	0,27
315	0,87	0,34
400	0,87	0,34
500	0,77	0,30
630	0,74	0,29
800	0,87	0,34
1.000	0,95	0,37
1.250	0,97	0,38
1.600	0,97	0,38
2.000	1,00	0,39
2.500	0,97	0,38
3.150	0,97	0,38
4.000	0,92	0,36
5.000	0,92	0,36

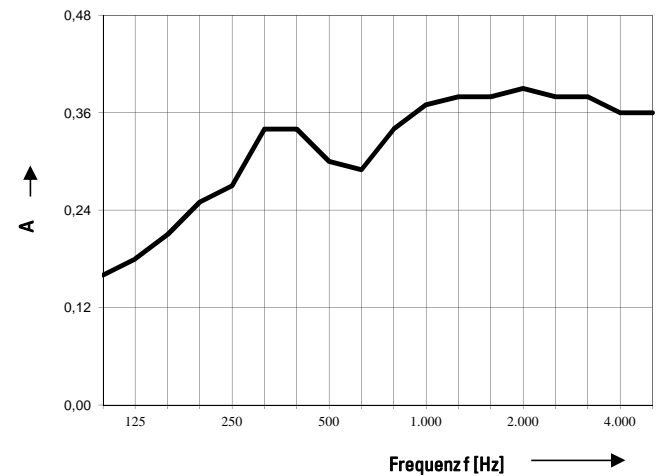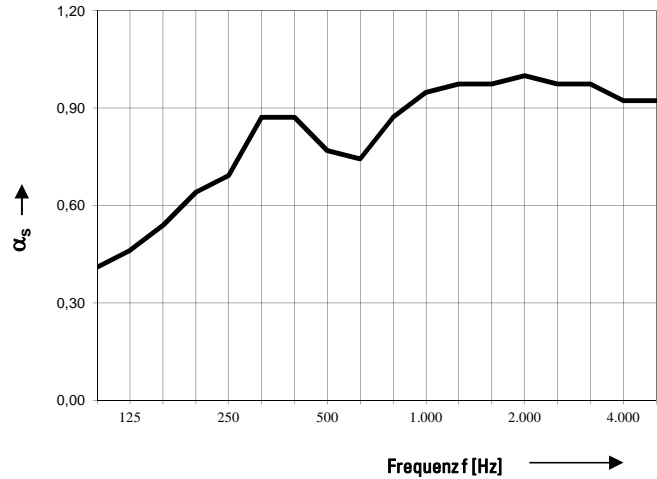

NRC	0,87
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	A
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,90
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	300 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,45	0,75	0,80	0,95	1,00	0,95



pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011



Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec / Vlies
 Format [mm]: 625 x 625
 Akustikelementdicke [mm]: 15
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,51	0,20
125	0,51	0,20
160	0,51	0,20
200	0,49	0,19
250	0,51	0,20
315	0,62	0,24
400	0,59	0,23
500	0,56	0,22
630	0,64	0,25
800	0,74	0,29
1.000	0,79	0,31
1.250	0,82	0,32
1.600	0,82	0,32
2.000	0,85	0,33
2.500	0,82	0,32
3.150	0,92	0,36
4.000	0,90	0,35
5.000	0,90	0,35

NRC	0,69
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	C
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,70
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	500 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0

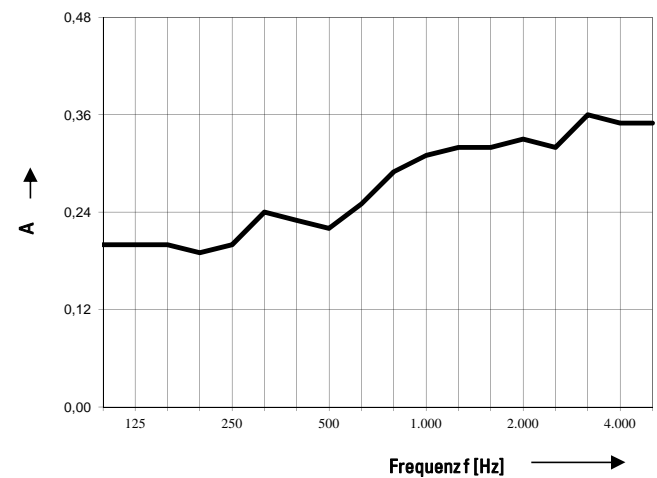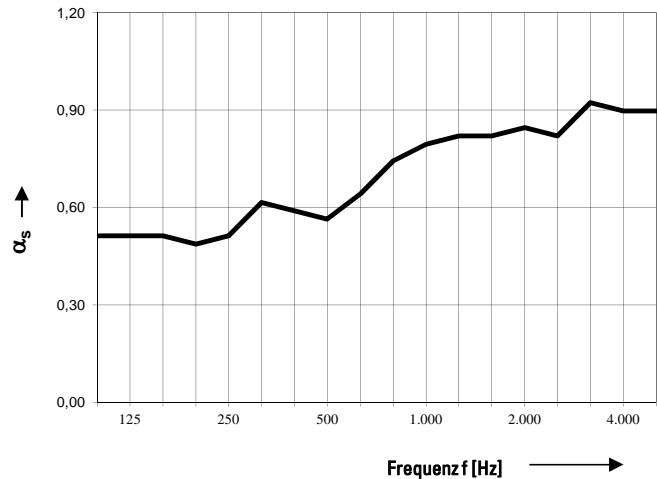

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,50	0,55	0,60	0,80	0,85	0,90



pintaacoustic

pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011



Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec / Vlies
 Akustikelementdicke [mm]: 15
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Format [mm]: 1.250 x 625
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,22	0,17
125	0,23	0,18
160	0,27	0,21
200	0,31	0,24
250	0,33	0,26
315	0,60	0,47
400	0,64	0,50
500	0,82	0,64
630	0,88	0,69
800	0,86	0,67
1.000	0,91	0,71
1.250	0,87	0,68
1.600	0,78	0,61
2.000	0,82	0,64
2.500	0,85	0,66
3.150	0,85	0,66
4.000	0,78	0,61
5.000	0,76	0,59

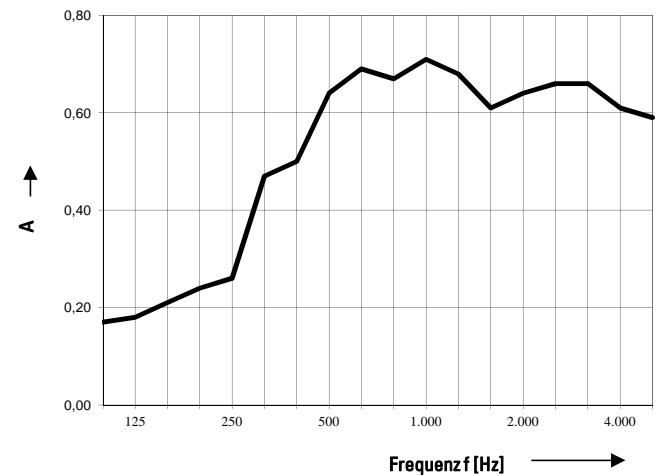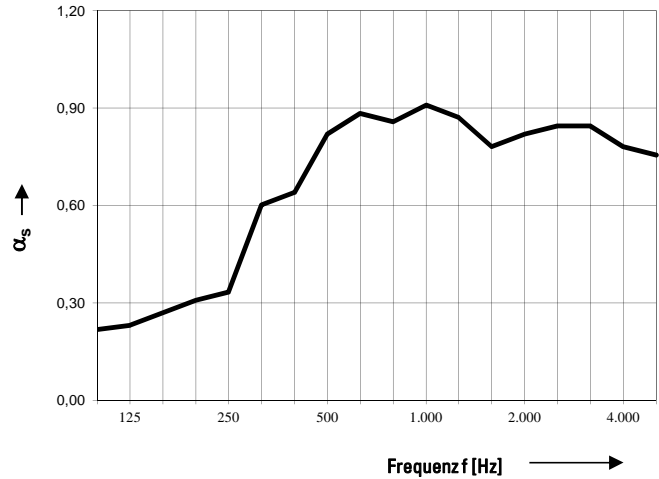

NRC	0,75
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	C
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,70
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	100 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,25	0,40	0,80	0,90	0,80	0,80



pintaacoustic

pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011

Beschreibung des Prüfgegenstandes:



Material: willtec / Vlies
 Akustikelementdicke [mm]: 15
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Format [mm]: 1.250 x 625
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,41	0,32
125	0,45	0,35
160	0,52	0,41
200	0,65	0,51
250	0,68	0,53
315	0,86	0,67
400	0,86	0,67
500	0,77	0,60
630	0,74	0,58
800	0,86	0,67
1.000	0,93	0,73
1.250	0,96	0,75
1.600	0,99	0,77
2.000	0,99	0,77
2.500	0,97	0,76
3.150	0,97	0,76
4.000	0,92	0,72
5.000	0,91	0,71

NRC	0,86
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	A
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,90
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	300 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0

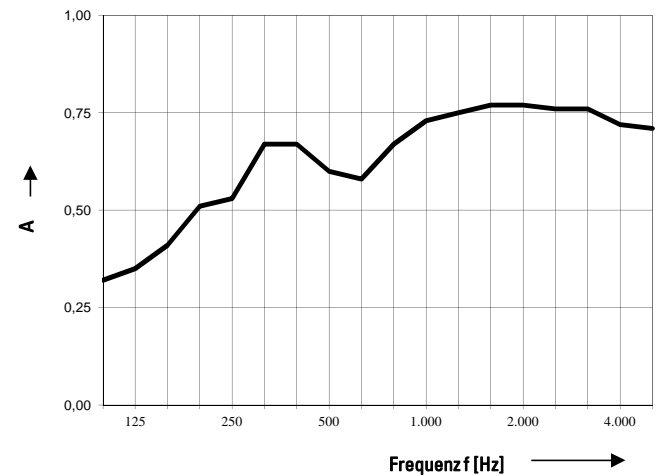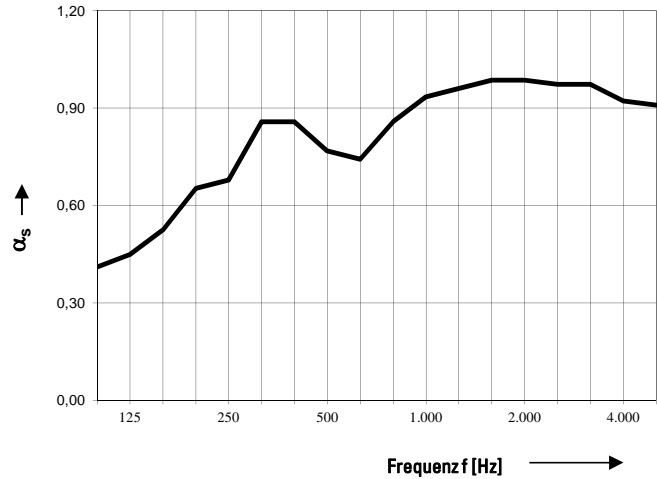

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,45	0,75	0,80	0,90	1,00	0,95



pinta acoustic

pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik



Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011

Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec / Vlies
 Format [mm]: 1.250 x 625
 Akustikelementdicke [mm]: 15
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,52	0,41
125	0,52	0,41
160	0,52	0,41
200	0,49	0,38
250	0,51	0,40
315	0,60	0,47
400	0,59	0,46
500	0,56	0,44
630	0,63	0,49
800	0,76	0,59
1.000	0,79	0,62
1.250	0,81	0,63
1.600	0,81	0,63
2.000	0,85	0,66
2.500	0,81	0,63
3.150	0,93	0,73
4.000	0,90	0,70
5.000	0,90	0,70

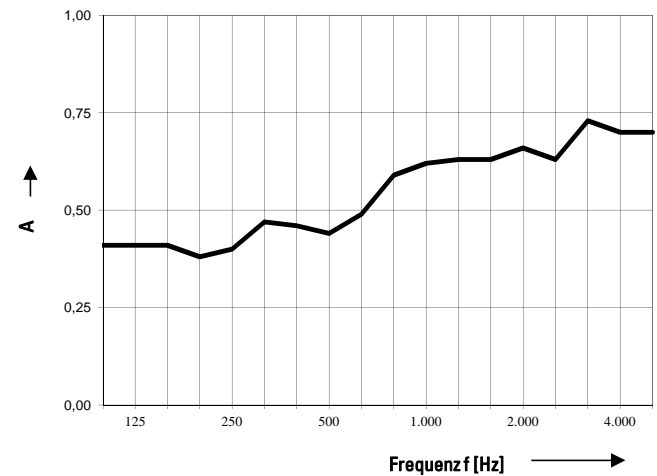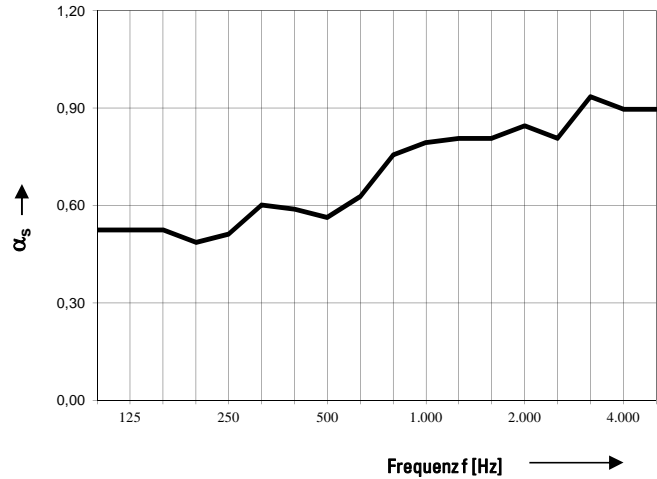

NRC	0,69
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	C
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,70
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	500 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,50	0,55	0,60	0,80	0,80	0,90



pintaacoustic

pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011

Beschreibung des Prüfgegenstandes:



Material: willtec / Vlies
 Akustikelementdicke [mm]: 15
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Format [mm]: 1.250 x 1.250
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,22	0,34
125	0,23	0,36
160	0,27	0,42
200	0,31	0,48
250	0,33	0,52
315	0,60	0,94
400	0,64	1,00
500	0,82	1,28
630	0,88	1,38
800	0,86	1,34
1.000	0,91	1,42
1.250	0,87	1,36
1.600	0,78	1,22
2.000	0,82	1,28
2.500	0,85	1,33
3.150	0,84	1,31
4.000	0,78	1,22
5.000	0,76	1,19

NRC	0,75
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	C
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,70
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	100 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0

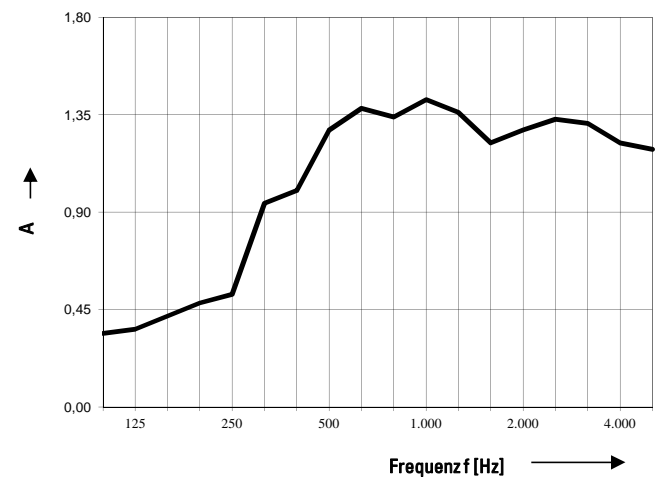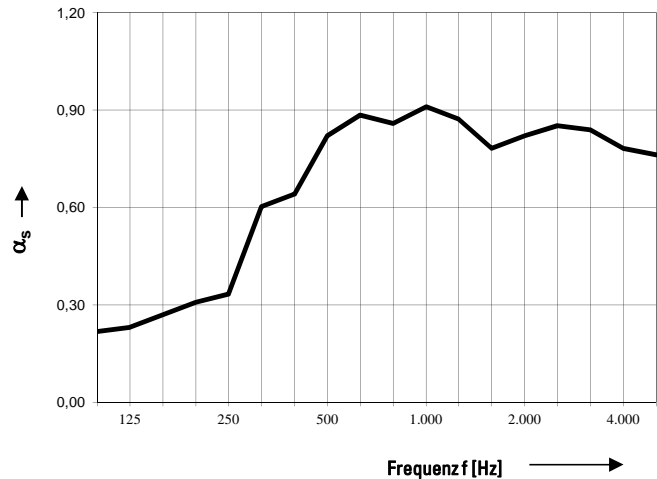

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,25	0,40	0,80	0,90	0,80	0,80



pintaacoustic

pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011



Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec / Vlies
 Akustikelementdicke [mm]: 15
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Format [mm]: 1.250 x 1.250
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,41	0,64
125	0,45	0,70
160	0,53	0,83
200	0,65	1,02
250	0,68	1,06
315	0,86	1,34
400	0,86	1,34
500	0,77	1,20
630	0,74	1,16
800	0,86	1,34
1.000	0,94	1,47
1.250	0,96	1,50
1.600	0,98	1,53
2.000	0,99	1,55
2.500	0,97	1,52
3.150	0,97	1,52
4.000	0,92	1,44
5.000	0,91	1,42

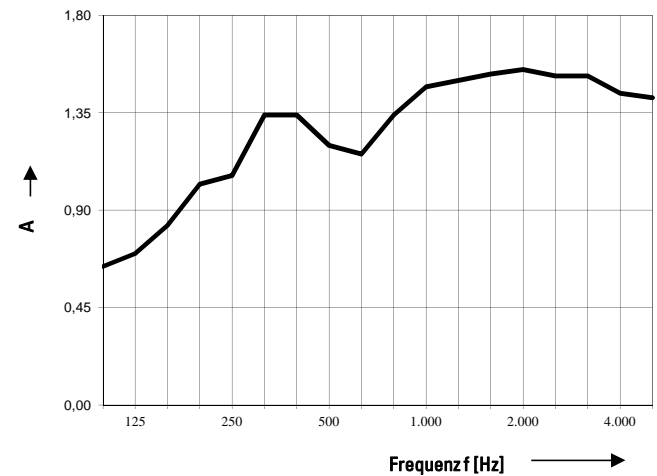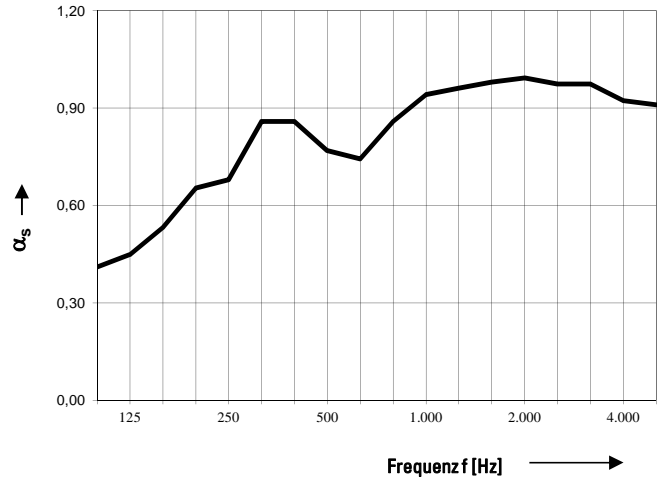

NRC	0,86
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	A
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,90
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	300 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,45	0,75	0,80	0,90	1,00	0,95



pintaacoustic

pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik



Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011

Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec / Vlies
 Format [mm]: 1.250 x 1.250
 Akustikelementdicke [mm]: 15
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,52	0,81
125	0,52	0,81
160	0,52	0,81
200	0,48	0,75
250	0,51	0,80
315	0,60	0,94
400	0,59	0,92
500	0,56	0,88
630	0,63	0,99
800	0,75	1,17
1.000	0,79	1,24
1.250	0,81	1,27
1.600	0,81	1,27
2.000	0,84	1,31
2.500	0,81	1,27
3.150	0,93	1,45
4.000	0,89	1,39
5.000	0,89	1,39

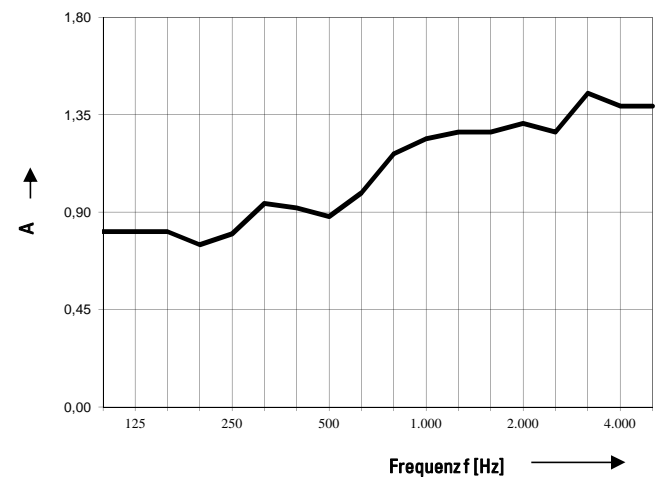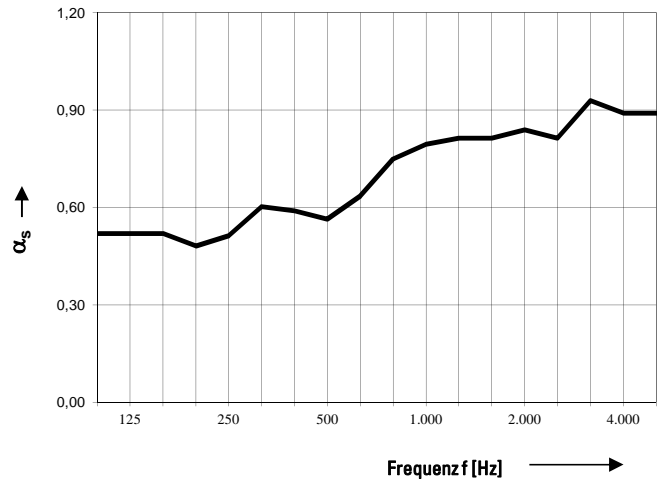

NRC	0,69
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	C
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,70
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	500 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,50	0,55	0,60	0,80	0,80	0,90

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.



pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011

Beschreibung des Prüfgegenstandes:



Material: willtec / Vlies
 Akustikelementdicke [mm]: 30
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Format [mm]: 625 x 625
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,28	0,11
125	0,38	0,15
160	0,49	0,19
200	0,51	0,20
250	0,56	0,22
315	0,67	0,26
400	0,82	0,32
500	0,97	0,38
630	1,00	0,39
800	0,95	0,37
1.000	0,95	0,37
1.250	0,92	0,36
1.600	0,95	0,37
2.000	0,92	0,36
2.500	0,87	0,34
3.150	0,90	0,35
4.000	0,79	0,31
5.000	0,77	0,30

NRC	0,87
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	A
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,90
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	100 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0

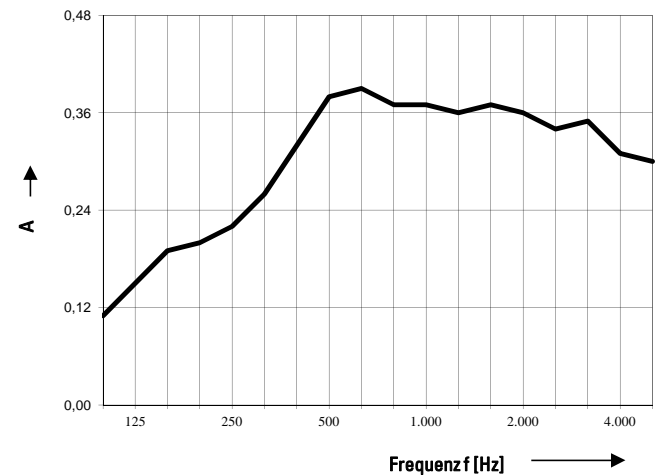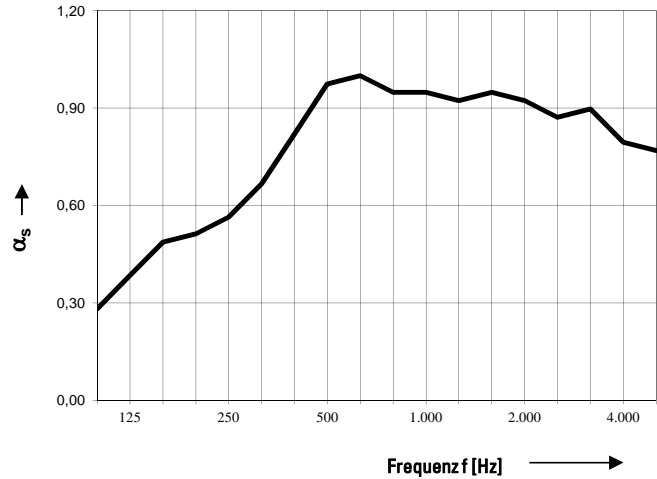

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,40	0,60	0,95	0,95	0,90	0,80



pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011



Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec / Vlies
 Akustikelementdicke [mm]: 30
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Format [mm]: 625 x 625
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,46	0,18
125	0,51	0,20
160	0,56	0,22
200	0,69	0,27
250	0,72	0,28
315	0,85	0,33
400	0,79	0,31
500	0,79	0,31
630	0,85	0,33
800	0,90	0,35
1.000	0,97	0,38
1.250	0,92	0,36
1.600	0,92	0,36
2.000	0,90	0,35
2.500	0,90	0,35
3.150	0,92	0,36
4.000	0,79	0,31
5.000	0,79	0,31

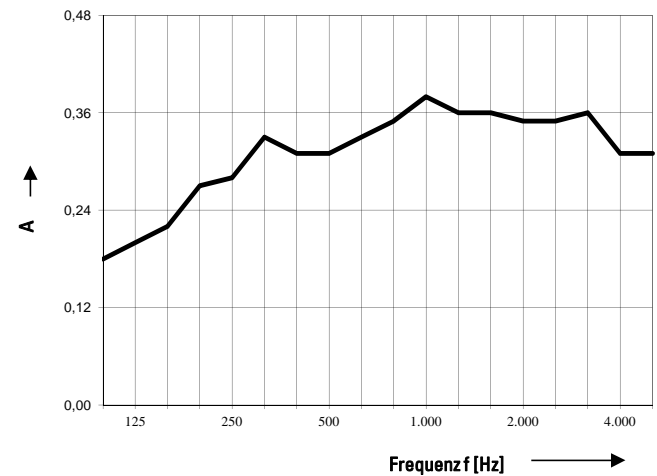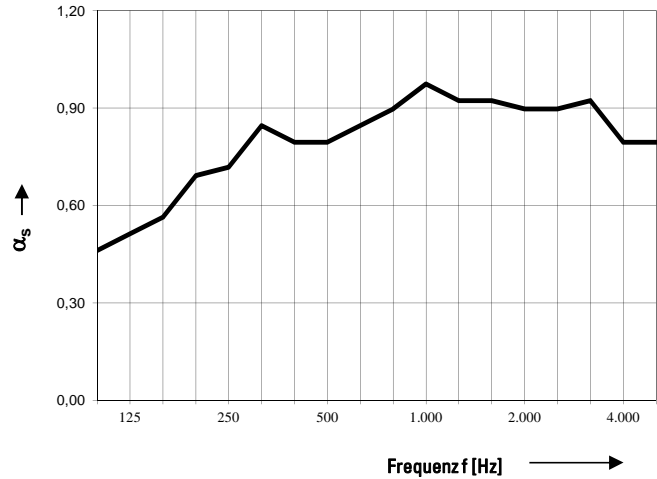

NRC	0,86
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	A
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,90
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	300 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,50	0,75	0,80	0,95	0,90	0,85



pintaacoustic

pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik



Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011

Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec / Vlies
 Format [mm]: 625 x 625
 Akustikelementdicke [mm]: 30
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,64	0,25
125	0,69	0,27
160	0,69	0,27
200	0,72	0,28
250	0,67	0,26
315	0,77	0,30
400	0,69	0,27
500	0,69	0,27
630	0,85	0,33
800	0,87	0,34
1.000	0,95	0,37
1.250	0,92	0,36
1.600	0,92	0,36
2.000	0,92	0,36
2.500	0,90	0,35
3.150	0,92	0,36
4.000	0,90	0,35
5.000	0,90	0,35

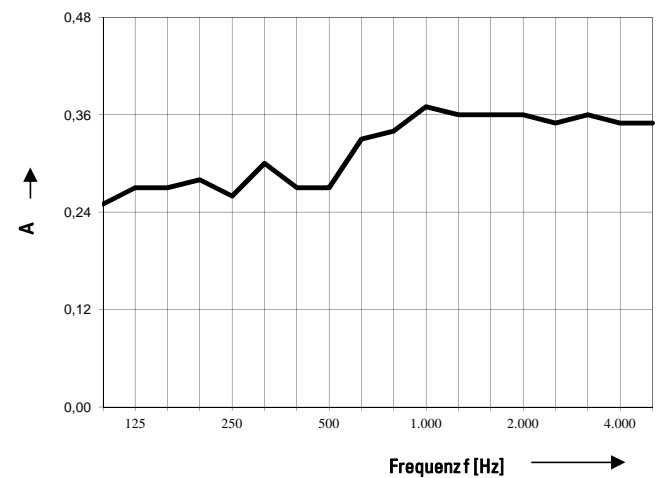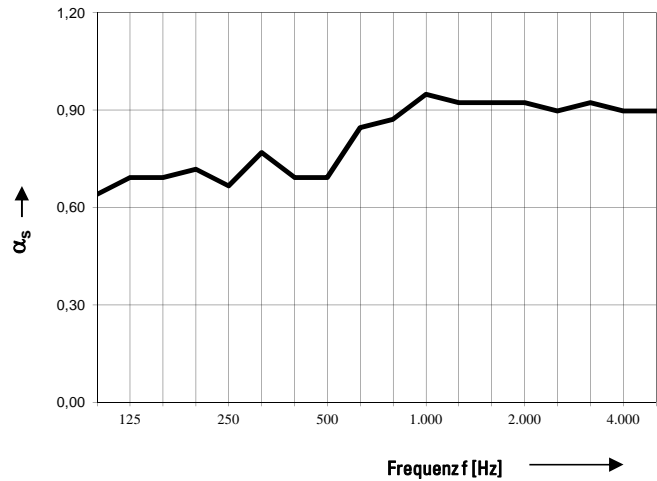

NRC	0,83
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	B
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,85
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	500 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,70	0,70	0,75	0,90	0,90	0,90



pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik



Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011

Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec / Vlies
 Format [mm]: 1.250 x 625
 Akustikelementdicke [mm]: 30
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,28	0,22
125	0,40	0,31
160	0,49	0,38
200	0,51	0,40
250	0,58	0,45
315	0,67	0,52
400	0,83	0,65
500	0,99	0,77
630	1,00	0,78
800	0,95	0,74
1.000	0,95	0,74
1.250	0,92	0,72
1.600	0,95	0,74
2.000	0,93	0,73
2.500	0,88	0,69
3.150	0,90	0,70
4.000	0,81	0,63
5.000	0,76	0,59

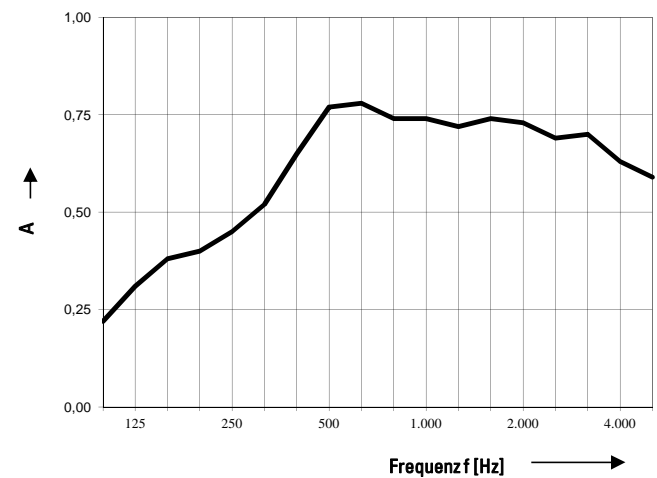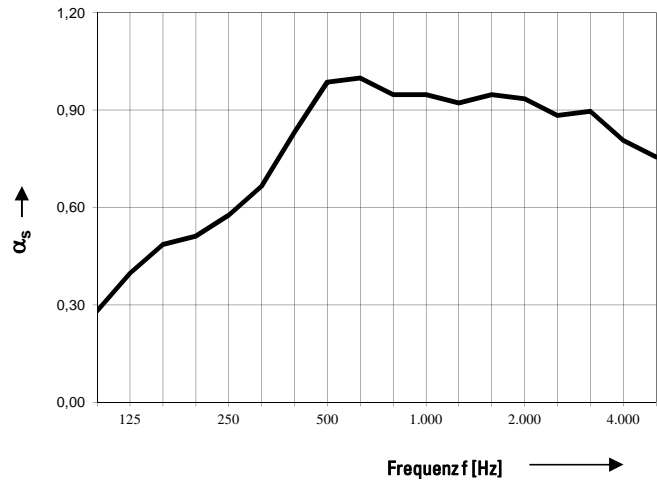

NRC	0,88
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	A
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,90
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	100 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,40	0,60	0,95	0,95	0,90	0,80



pintaacoustic

pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011



Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec / Vlies
 Akustikelementdicke [mm]: 30
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Format [mm]: 1.250 x 625
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,46	0,36
125	0,51	0,40
160	0,58	0,45
200	0,68	0,53
250	0,72	0,56
315	0,85	0,66
400	0,78	0,61
500	0,79	0,62
630	0,83	0,65
800	0,90	0,70
1.000	0,96	0,75
1.250	0,92	0,72
1.600	0,91	0,71
2.000	0,90	0,70
2.500	0,90	0,70
3.150	0,92	0,72
4.000	0,81	0,63
5.000	0,81	0,63

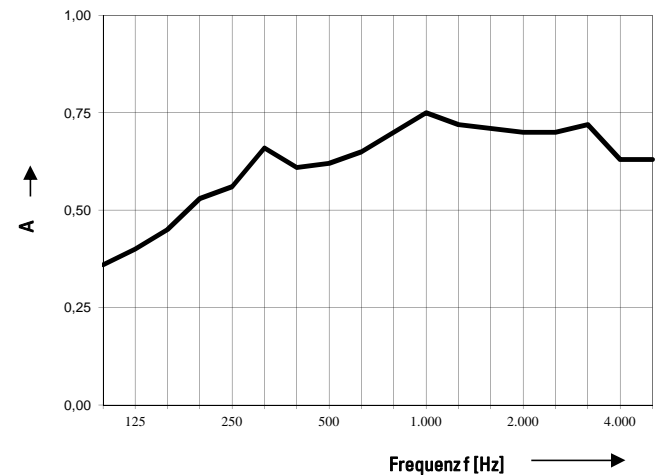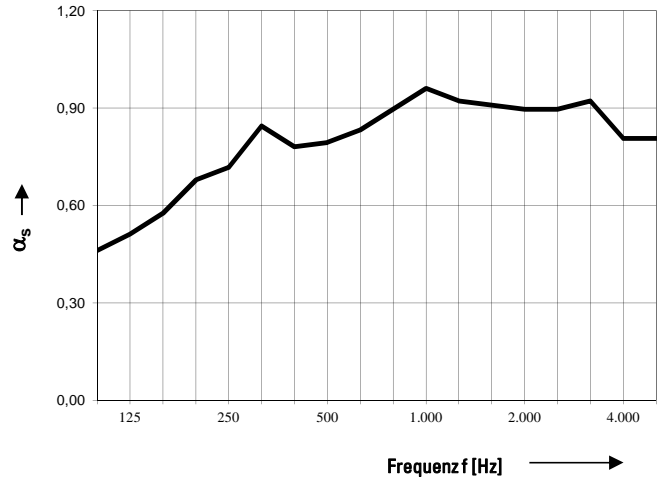

NRC	0,86
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	A
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,90
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	300 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,50	0,75	0,80	0,95	0,90	0,85



pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik



Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011

Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec / Vlies
 Format [mm]: 1.250 x 625
 Akustikelementdicke [mm]: 30
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,64	0,50
125	0,68	0,53
160	0,68	0,53
200	0,72	0,56
250	0,67	0,52
315	0,76	0,59
400	0,69	0,54
500	0,70	0,55
630	0,83	0,65
800	0,86	0,67
1.000	0,95	0,74
1.250	0,92	0,72
1.600	0,91	0,71
2.000	0,92	0,72
2.500	0,90	0,70
3.150	0,92	0,72
4.000	0,90	0,70
5.000	0,90	0,70

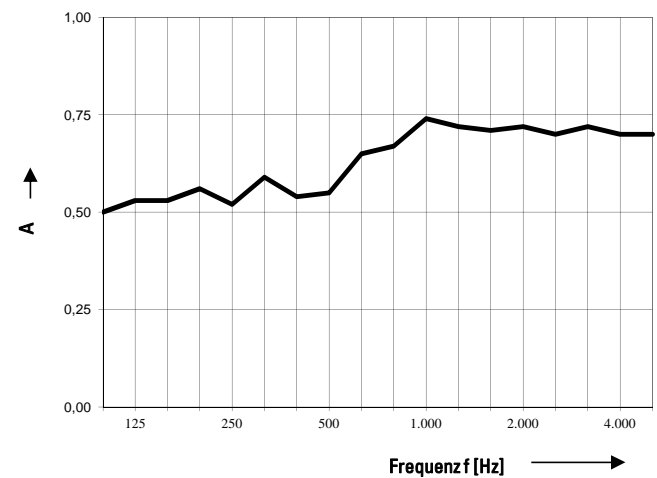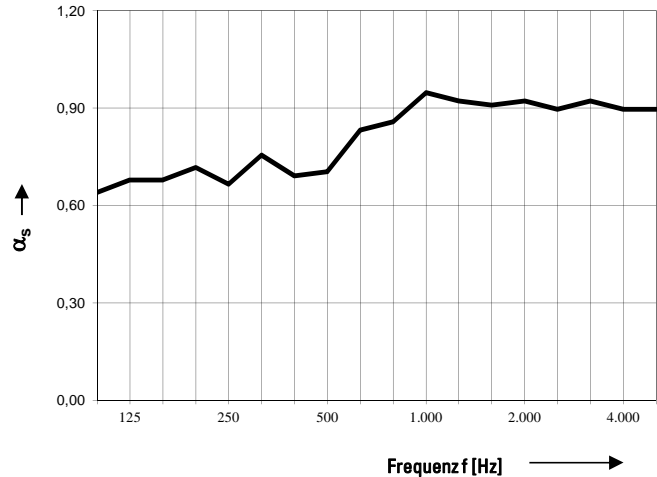

NRC	0,82
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	B
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,85
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	500 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,65	0,70	0,75	0,90	0,90	0,90

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.



pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011



Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec / Vlies
 Akustikelementdicke [mm]: 30
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Format [mm]: 1.250 x 1.250
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,28	0,44
125	0,39	0,61
160	0,49	0,77
200	0,51	0,80
250	0,57	0,89
315	0,67	1,05
400	0,83	1,30
500	0,98	1,53
630	1,00	1,56
800	0,96	1,49
1.000	0,96	1,49
1.250	0,92	1,44
1.600	0,96	1,49
2.000	0,93	1,45
2.500	0,88	1,38
3.150	0,89	1,39
4.000	0,80	1,25
5.000	0,76	1,19

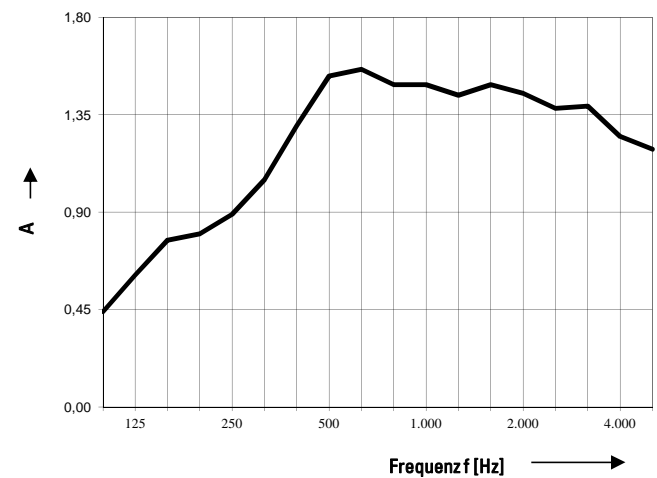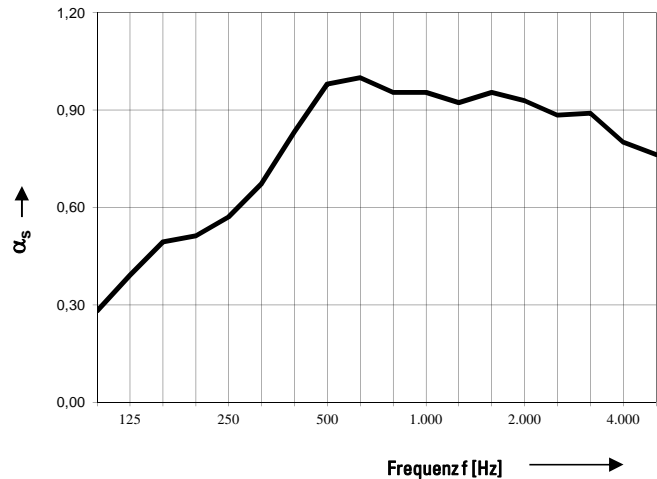

NRC	0,88
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	A
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,90
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	100 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,40	0,60	0,95	0,95	0,90	0,80

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.



pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik



Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011

Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec / Vlies
 Format [mm]: 1.250 x 1.250
 Akustikelementdicke [mm]: 30
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,46	0,72
125	0,51	0,80
160	0,57	0,89
200	0,68	1,06
250	0,72	1,13
315	0,84	1,31
400	0,78	1,22
500	0,79	1,24
630	0,83	1,30
800	0,89	1,39
1.000	0,96	1,50
1.250	0,92	1,44
1.600	0,91	1,42
2.000	0,89	1,39
2.500	0,90	1,41
3.150	0,92	1,44
4.000	0,80	1,25
5.000	0,80	1,25

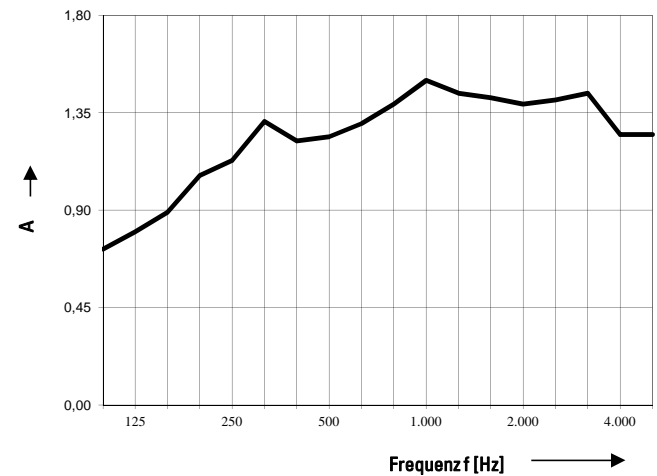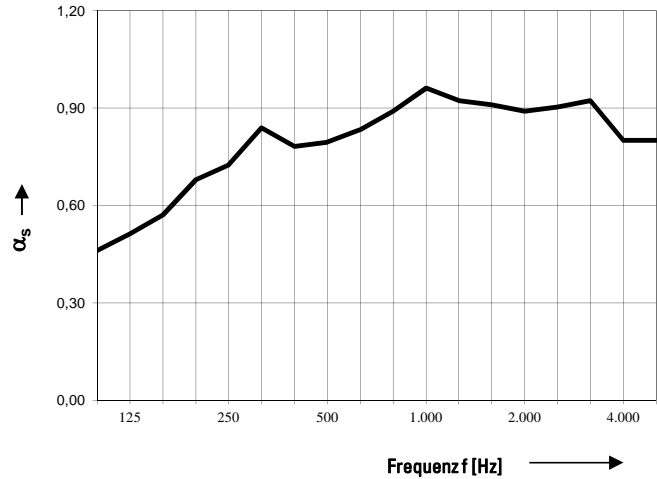

NRC	0,86
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	A
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,90
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	300 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,50	0,75	0,80	0,95	0,90	0,85

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.



pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik



Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011

Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec / Vlies
 Format [mm]: 1.250 x 1.250
 Akustikelementdicke [mm]: 30
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,64	1,00
125	0,68	1,06
160	0,68	1,06
200	0,71	1,11
250	0,66	1,03
315	0,76	1,19
400	0,69	1,08
500	0,70	1,09
630	0,83	1,30
800	0,86	1,34
1.000	0,96	1,49
1.250	0,92	1,44
1.600	0,91	1,42
2.000	0,92	1,44
2.500	0,90	1,41
3.150	0,92	1,44
4.000	0,89	1,39
5.000	0,89	1,39

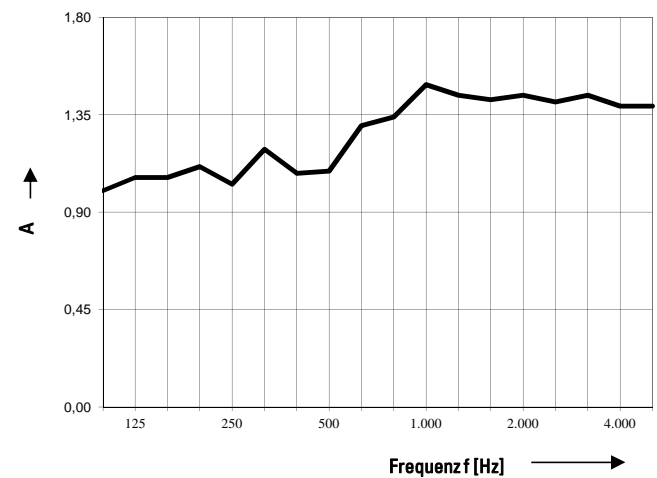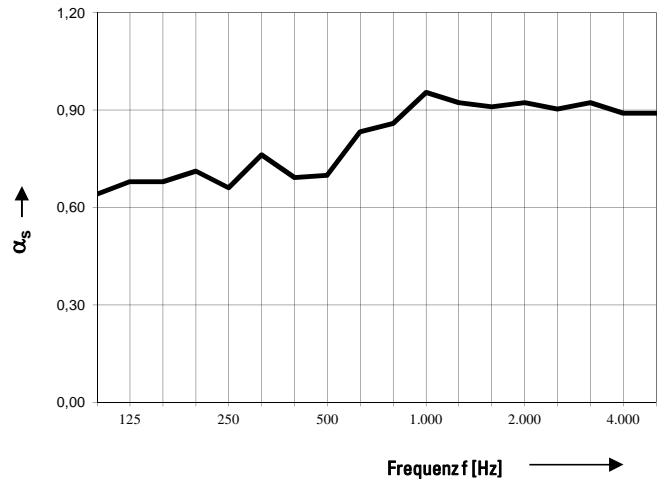

NRC	0,82
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	B
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,85
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	500 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,65	0,70	0,75	0,90	0,90	0,90

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.



pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011



Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec / Vlies
 Akustikelementdicke [mm]: 50
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Format [mm]: 625 x 625
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,31	0,12
125	0,51	0,20
160	0,54	0,21
200	0,64	0,25
250	0,82	0,32
315	0,97	0,38
400	1,08	0,42
500	1,03	0,40
630	1,08	0,42
800	0,97	0,38
1.000	1,03	0,40
1.250	1,00	0,39
1.600	1,00	0,39
2.000	0,97	0,38
2.500	0,92	0,36
3.150	0,90	0,35
4.000	0,82	0,32
5.000	0,82	0,32

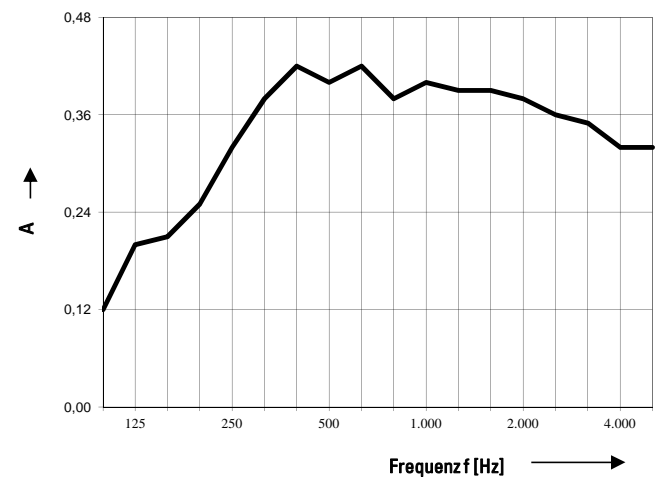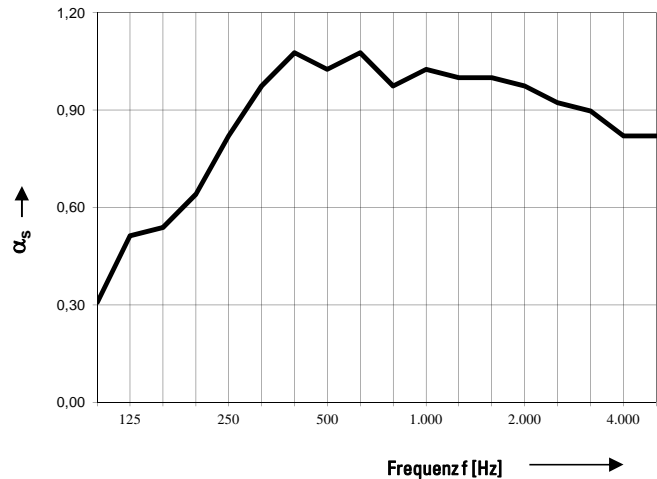

NRC	0,99
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	A
α_w nach DIN EN ISO 11654	1,00
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	100 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,45	0,80	1,00	1,00	0,95	0,85

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.



pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik



Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011

Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec / Vlies
 Format [mm]: 625 x 625
 Akustikelementdicke [mm]: 50
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,51	0,20
125	0,62	0,24
160	0,69	0,27
200	0,72	0,28
250	0,85	0,33
315	0,97	0,38
400	0,87	0,34
500	0,85	0,33
630	0,92	0,36
800	0,97	0,38
1.000	1,03	0,40
1.250	0,97	0,38
1.600	0,97	0,38
2.000	0,97	0,38
2.500	0,92	0,36
3.150	0,92	0,36
4.000	0,87	0,34
5.000	0,82	0,32

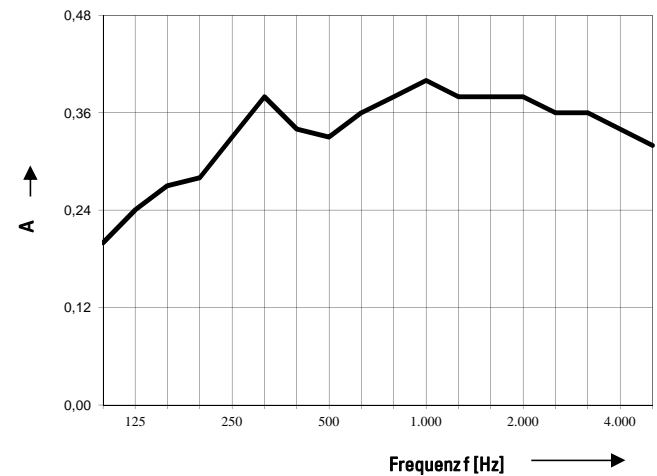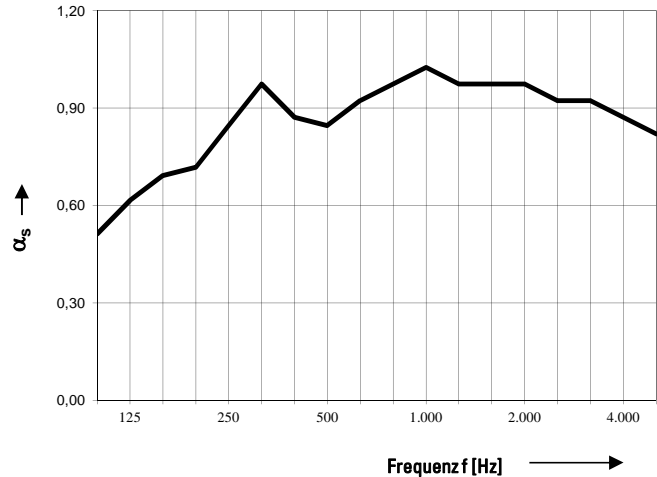

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,60	0,85	0,90	1,00	0,95	0,85

NRC	0,94
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	A
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,95
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	300 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0



pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011



Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec / Vlies
 Akustikelementdicke [mm]: 50
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Format [mm]: 625 x 625
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,59	0,23
125	0,74	0,29
160	0,77	0,30
200	0,79	0,31
250	0,82	0,32
315	0,82	0,32
400	0,92	0,36
500	0,90	0,35
630	0,97	0,38
800	1,05	0,41
1.000	1,03	0,40
1.250	1,03	0,40
1.600	1,05	0,41
2.000	1,00	0,39
2.500	0,95	0,37
3.150	0,97	0,38
4.000	0,90	0,35
5.000	0,95	0,37

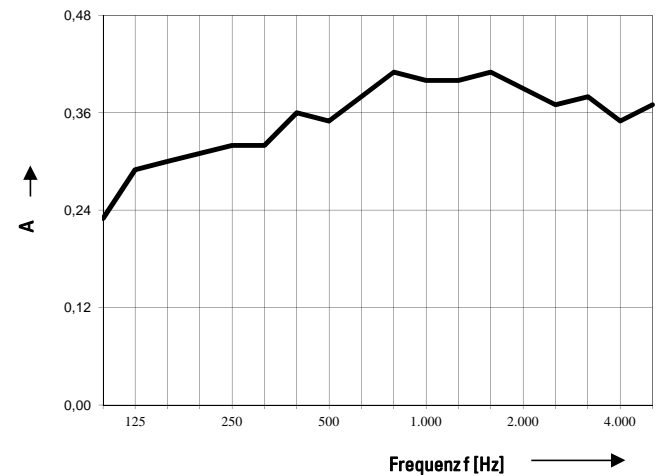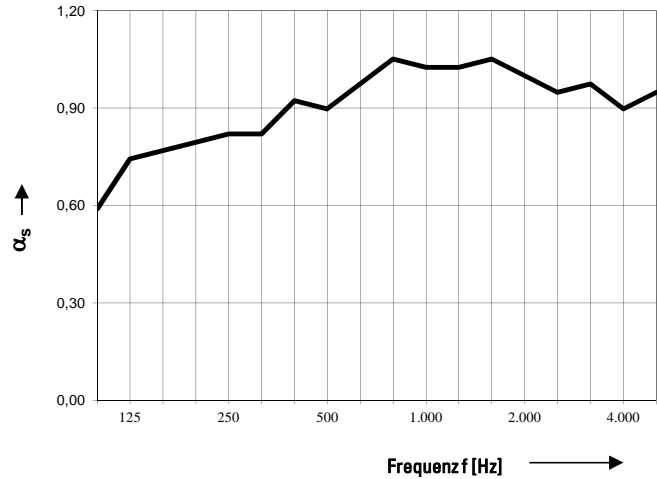

NRC	0,96
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	A
α_w nach DIN EN ISO 11654	1,00
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	500 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,70	0,80	0,95	1,00	1,00	0,95



pintaacoustic

pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik



Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011

Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec / Vlies
 Format [mm]: 1.250 x 625
 Akustikelementdicke [mm]: 50
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,31	0,24
125	0,50	0,39
160	0,54	0,42
200	0,64	0,50
250	0,83	0,65
315	0,96	0,75
400	1,08	0,84
500	1,02	0,80
630	1,08	0,84
800	0,97	0,76
1.000	1,02	0,80
1.250	0,99	0,77
1.600	0,99	0,77
2.000	0,96	0,75
2.500	0,92	0,72
3.150	0,90	0,70
4.000	0,83	0,65
5.000	0,82	0,64

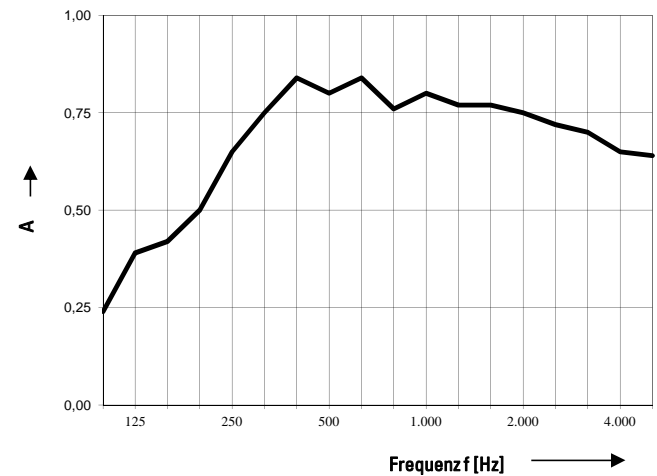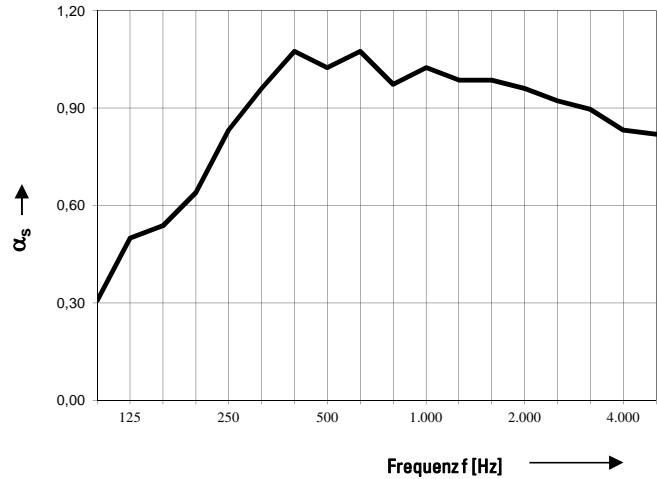

NRC	0,99
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	A
α_w nach DIN EN ISO 11654	1,00
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	100 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,45	0,80	1,00	1,00	0,95	0,85

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.



pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011



Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec / Vlies
 Akustikelementdicke [mm]: 50
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Format [mm]: 1.250 x 625
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,52	0,41
125	0,61	0,48
160	0,68	0,53
200	0,72	0,56
250	0,85	0,66
315	0,97	0,76
400	0,88	0,69
500	0,85	0,66
630	0,93	0,73
800	0,99	0,77
1.000	1,01	0,79
1.250	0,97	0,76
1.600	0,97	0,76
2.000	0,97	0,76
2.500	0,92	0,72
3.150	0,93	0,73
4.000	0,86	0,67
5.000	0,82	0,64

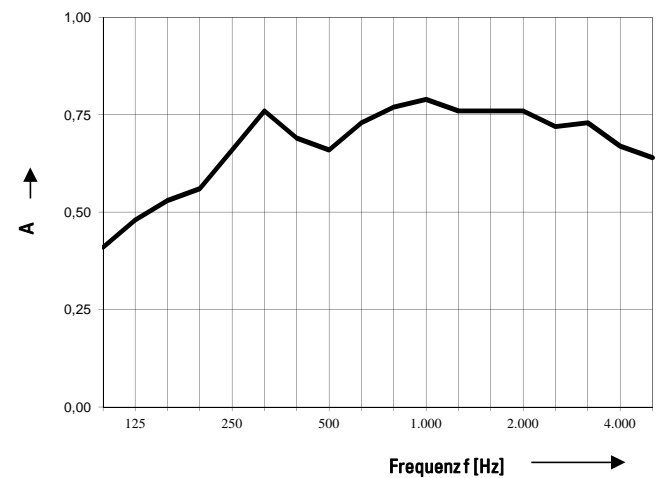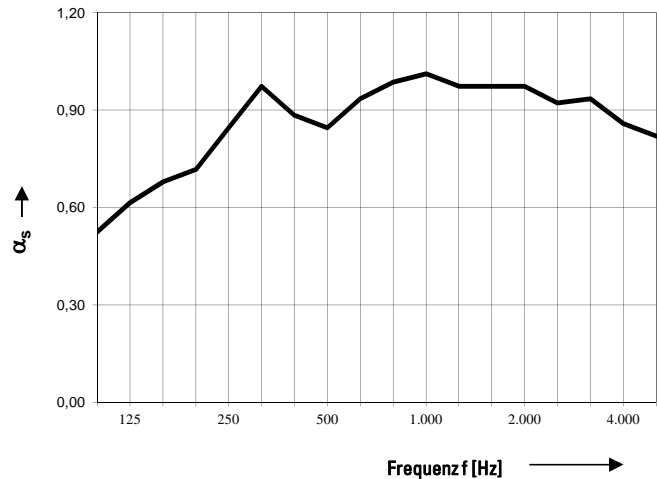

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,60	0,85	0,90	1,00	0,95	0,85

NRC	0,94
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	A
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,95
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	300 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0



pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik



Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011

Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec / Vlies
 Format [mm]: 1.250 x 625
 Akustikelementdicke [mm]: 50
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,60	0,47
125	0,73	0,57
160	0,76	0,59
200	0,79	0,62
250	0,82	0,64
315	0,81	0,63
400	0,91	0,71
500	0,90	0,70
630	0,99	0,77
800	1,05	0,82
1.000	1,02	0,80
1.250	1,02	0,80
1.600	1,04	0,81
2.000	0,99	0,77
2.500	0,95	0,74
3.150	0,99	0,77
4.000	0,90	0,70
5.000	0,95	0,74

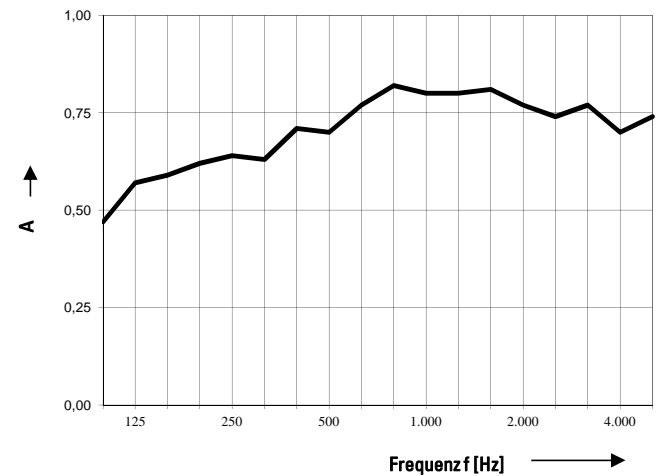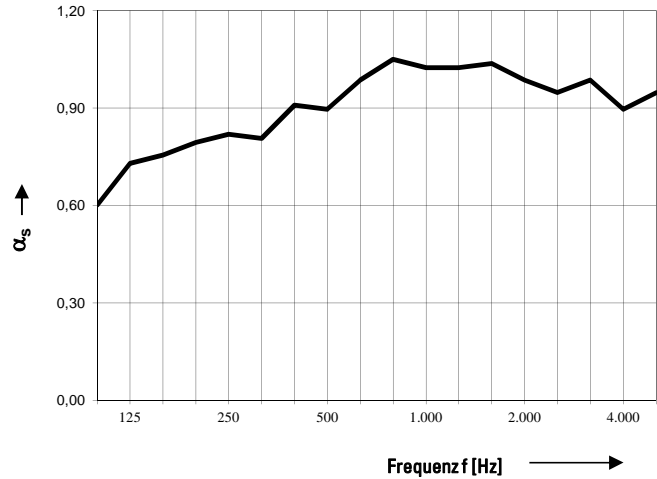

NRC	0,95
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	A
α_w nach DIN EN ISO 11654	1,00
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	500 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,70	0,80	0,95	1,00	1,00	0,95



pintaacoustic

pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik



Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011

Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec / Vlies
 Format [mm]: 1.250 x 1.250
 Akustikelementdicke [mm]: 50
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,31	0,49
125	0,50	0,78
160	0,54	0,84
200	0,64	1,00
250	0,83	1,30
315	0,96	1,50
400	1,07	1,67
500	1,03	1,61
630	1,08	1,69
800	0,97	1,52
1.000	1,03	1,61
1.250	0,99	1,55
1.600	0,99	1,55
2.000	0,96	1,50
2.500	0,92	1,44
3.150	0,89	1,39
4.000	0,83	1,30
5.000	0,82	1,28

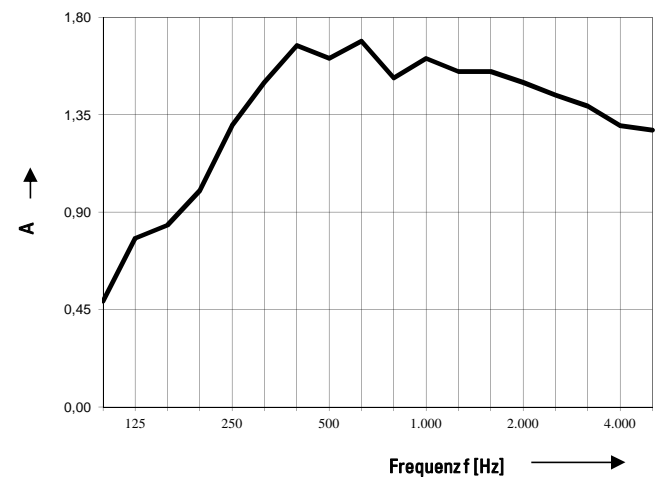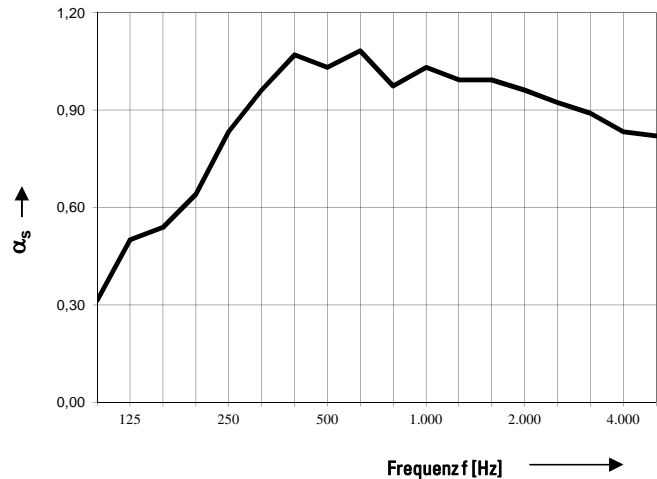

NRC	0,99
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	A
α_w nach DIN EN ISO 11654	1,00
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	100 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,45	0,80	1,00	1,00	0,95	0,85



pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik



Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011

Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec / Vlies
 Format [mm]: 1.250 x 1.250
 Akustikelementdicke [mm]: 50
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,52	0,81
125	0,61	0,95
160	0,68	1,06
200	0,72	1,13
250	0,84	1,31
315	0,97	1,52
400	0,88	1,38
500	0,85	1,33
630	0,93	1,45
800	0,98	1,53
1.000	1,01	1,58
1.250	0,97	1,52
1.600	0,97	1,52
2.000	0,97	1,52
2.500	0,92	1,44
3.150	0,93	1,45
4.000	0,86	1,34
5.000	0,82	1,28

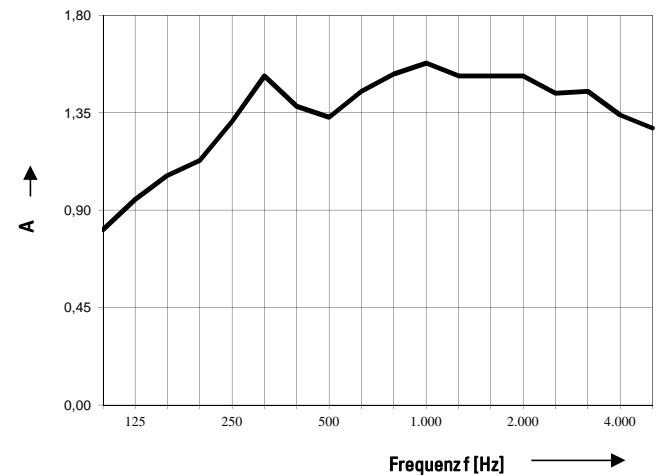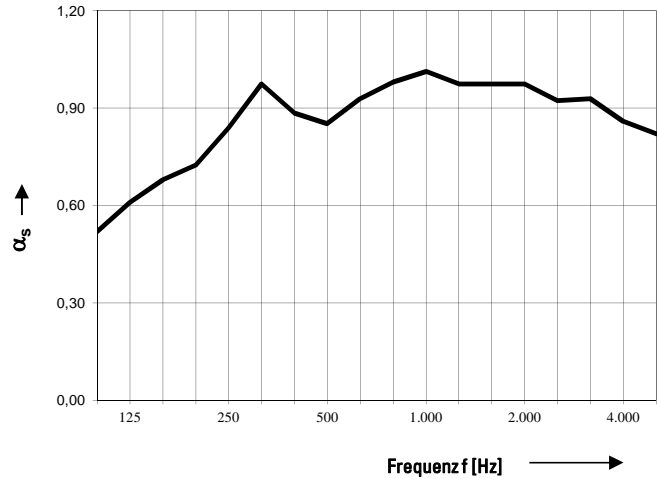

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,60	0,85	0,90	1,00	0,95	0,85

NRC	0,94
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	A
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,95
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	300 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0



pintaacoustic

pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik



Produktbezeichnung: BATTs
 Prüfbericht: 7039-005-11
 Prüfdatum: 04.02.2011

Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec / Vlies
 Format [mm]: 1.250 x 1.250
 Akustikelementdicke [mm]: 50
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016
 Bemerkung: Aus den gemessenen Nachhallzeiten T wurde die äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Einzelabsorber (Einlegeplatte) berechnet

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,60	0,94
125	0,73	1,14
160	0,76	1,19
200	0,79	1,24
250	0,82	1,28
315	0,81	1,27
400	0,91	1,42
500	0,90	1,41
630	0,98	1,53
800	1,05	1,64
1.000	1,02	1,59
1.250	1,03	1,61
1.600	1,04	1,63
2.000	0,99	1,55
2.500	0,96	1,49
3.150	0,98	1,53
4.000	0,89	1,39
5.000	0,96	1,49

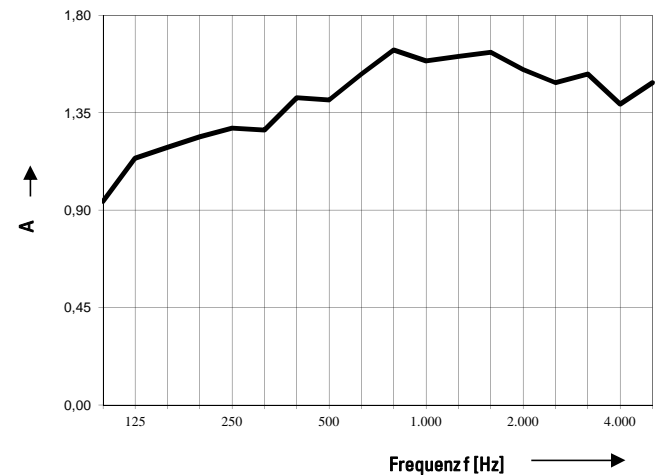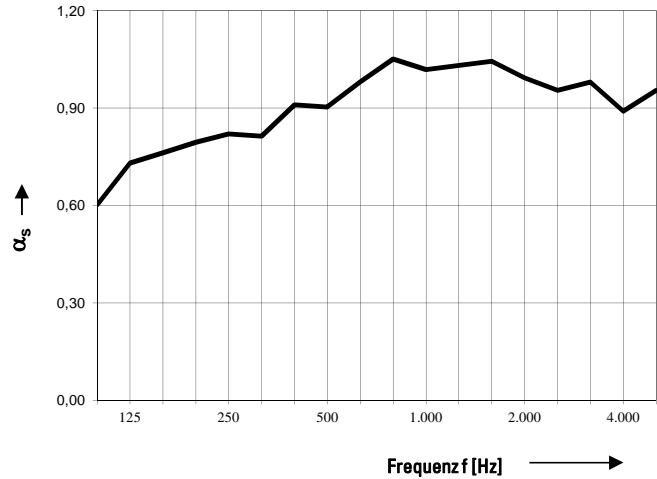

NRC	0,96
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	A
α_w nach DIN EN ISO 11654	1,00
Prüffläche	9,375 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	500 mm
Lichtreflexionsgrad	> 87 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s3,d0

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,70	0,80	0,95	1,00	1,00	0,95

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.



pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de