

# Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

## Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh  
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh  
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: Linear Absorber polar  
 Prüfbericht: 1702-002-17  
 Prüfdatum: 05.07.2017



## Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: polar  
 Format [mm]: 1250 x 100  
 Akustikelementdicke [mm]: 50  
 Farbe: weiss  
 Bemerkung: Polyestervlies mit 50 kg/m<sup>3</sup>

Gemessen wurde: Nachhallzeit T  
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad $\alpha_s$	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,10	0,28
125	0,23	0,63
160	0,21	0,58
200	0,53	1,46
250	0,75	2,06
315	0,86	2,37
400	0,95	2,61
500	0,93	2,56
630	0,93	2,56
800	0,94	2,59
1.000	0,97	2,67
1.250	0,91	2,50
1.600	0,92	2,53
2.000	0,97	2,67
2.500	0,94	2,59
3.150	0,98	2,70
4.000	1,05	2,89
5.000	1,03	2,83

NRC	0,91
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	A
$\alpha_w$ nach DIN EN ISO 11654	0,95
Prüffläche	2,750 m <sup>2</sup>
Abstand Element zum Prüfboden	RMA 100 / 0
Lichtreflexionsgrad	n.b.
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	nicht klassifiziert

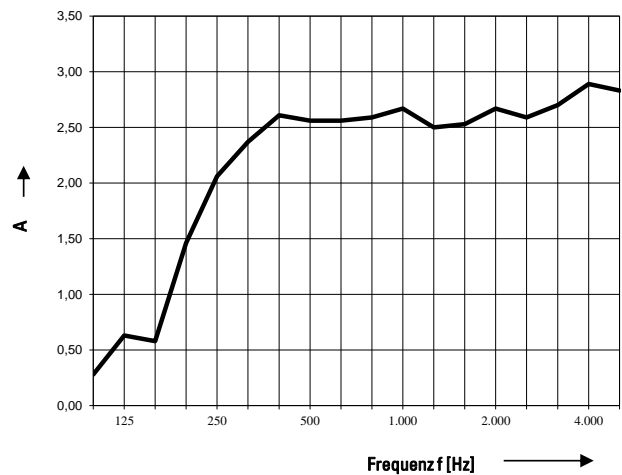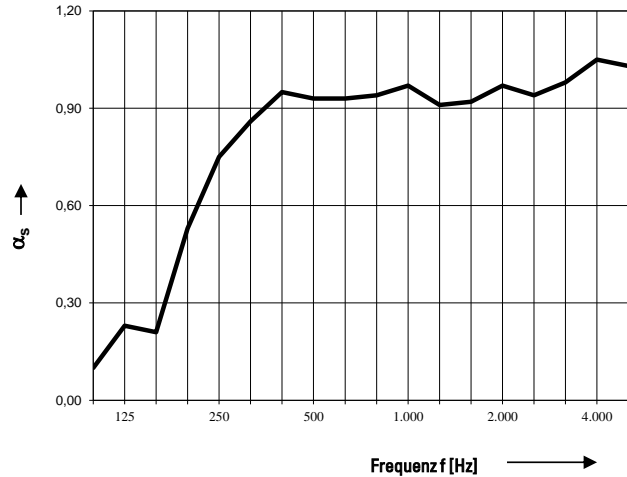

$\alpha_p$  / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
$\alpha_p$	0,20	0,70	0,95	0,95	0,95	1,00

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.



pinta acoustic gmbh  
 Otto-Hahn-Straße 7  
 82216 Maisach, Germany  
 phone +49 (0)8141. 88 88-0  
 fax +49 (0)8141. 88 88-555  
 www.pinta-acoustic.de

# Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

## Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh  
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh  
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: Linear Absorber polar  
 Prüfbericht: 1702-002-17  
 Prüfdatum: 05.07.2017



## Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: polar  
 Format [mm]: 1250 x 100  
 Akustikelementdicke [mm]: 50  
 Farbe: weiss  
 Bemerkung: Polyestervlies mit 50 kg/m<sup>3</sup>

Gemessen wurde: Nachhallzeit T  
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad $\alpha_s$	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,10	0,41
125	0,20	0,83
160	0,25	1,03
200	0,39	1,61
250	0,49	2,02
315	0,52	2,15
400	0,73	3,01
500	0,78	3,22
630	0,85	3,51
800	0,82	3,39
1.000	0,76	3,14
1.250	0,66	2,73
1.600	0,74	3,06
2.000	0,86	3,55
2.500	0,96	3,96
3.150	0,93	3,84
4.000	0,91	3,76
5.000	0,90	3,72

NRC	0,72
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	C
$\alpha_w$ nach DIN EN ISO 11654	0,75
Prüffläche	4,130 m <sup>2</sup>
Abstand Element zum Prüfboden	RMA 150 / 0
Lichtreflexionsgrad	n.b.
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	nicht klassifiziert

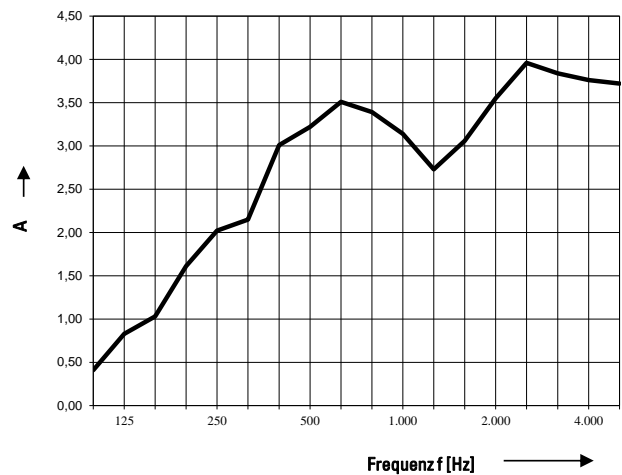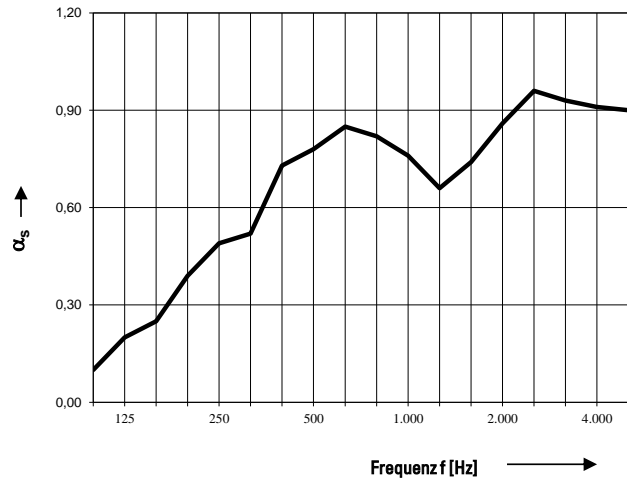

$\alpha_p$  / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
$\alpha_p$	0,20	0,45	0,80	0,75	0,85	0,90

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.



pinta acoustic gmbh  
 Otto-Hahn-Straße 7  
 82216 Maisach, Germany  
 phone +49 (0)8141. 88 88-0  
 fax +49 (0)8141. 88 88-555  
 www.pinta-acoustic.de

# Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

## Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh  
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh  
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: Linear Absorber polar  
 Prüfbericht: 1702-002-17  
 Prüfdatum: 05.07.2017



## Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: polar  
 Format [mm]: 1250 x 100  
 Akustikelementdicke [mm]: 50  
 Farbe: weiss  
 Bemerkung: Polyestervlies mit 50 kg/m<sup>3</sup>

Gemessen wurde: Nachhallzeit T  
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad $\alpha_s$	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,10	0,55
125	0,21	1,16
160	0,23	1,27
200	0,32	1,76
250	0,45	2,48
315	0,50	2,75
400	0,62	3,41
500	0,65	3,58
630	0,73	4,02
800	0,73	4,02
1.000	0,74	4,07
1.250	0,71	3,91
1.600	0,70	3,85
2.000	0,74	4,07
2.500	0,77	4,24
3.150	0,78	4,29
4.000	0,76	4,18
5.000	0,79	4,35

NRC	0,66
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	C
$\alpha_w$ nach DIN EN ISO 11654	0,65
Prüffläche	5,500 m <sup>2</sup>
Abstand Element zum Prüfboden	RMA 200 / 0
Lichtreflexionsgrad	n.b.
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	nicht klassifiziert

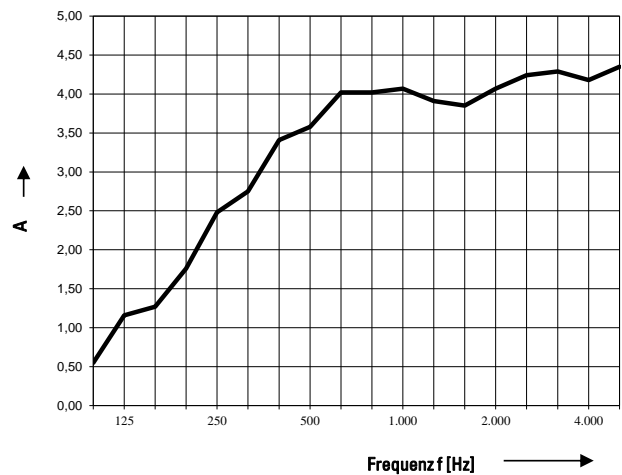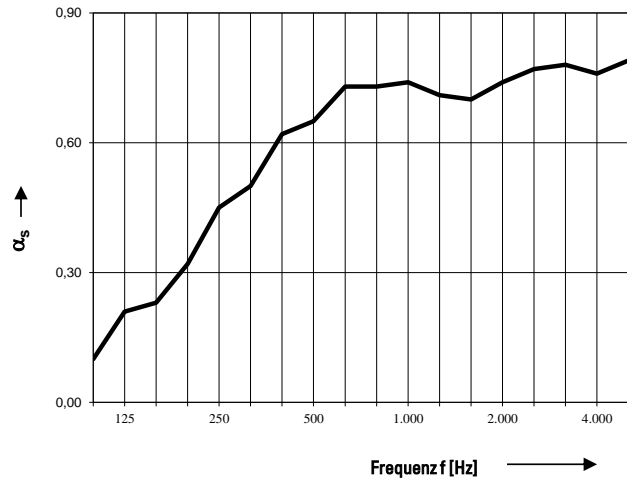

$\alpha_p$  / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
$\alpha_p$	0,20	0,40	0,65	0,75	0,75	0,80

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.



pinta acoustic gmbh  
 Otto-Hahn-Straße 7  
 82216 Maisach, Germany  
 phone +49 (0)8141. 88 88-0  
 fax +49 (0)8141. 88 88-555  
 www.pinta-acoustic.de

# Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

## Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh  
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh  
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: Linear Absorber polar  
 Prüfbericht: 1702-002-17  
 Prüfdatum: 05.07.2017



## Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: polar  
 Format [mm]: 1250 x 200  
 Akustikelementdicke [mm]: 50  
 Farbe: weiss  
 Bemerkung: Polyestervlies mit 50 kg/m<sup>3</sup>

Gemessen wurde: Nachhallzeit T  
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad $\alpha_s$	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,18	0,63
125	0,33	1,16
160	0,46	1,61
200	0,70	2,45
250	0,88	3,08
315	0,82	2,87
400	0,83	2,91
500	0,76	2,66
630	0,78	2,73
800	0,80	2,80
1.000	0,81	2,84
1.250	0,84	2,94
1.600	0,89	3,12
2.000	0,93	3,26
2.500	0,95	3,33
3.150	0,97	3,40
4.000	0,98	3,43
5.000	0,97	3,40

NRC	0,83
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	B
$\alpha_w$ nach DIN EN ISO 11654	0,85
Prüffläche	3,50 m <sup>2</sup>
Abstand Element zum Prüfboden	RMA 200 / 0
Lichtreflexionsgrad	n.b.
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	nicht klassifiziert

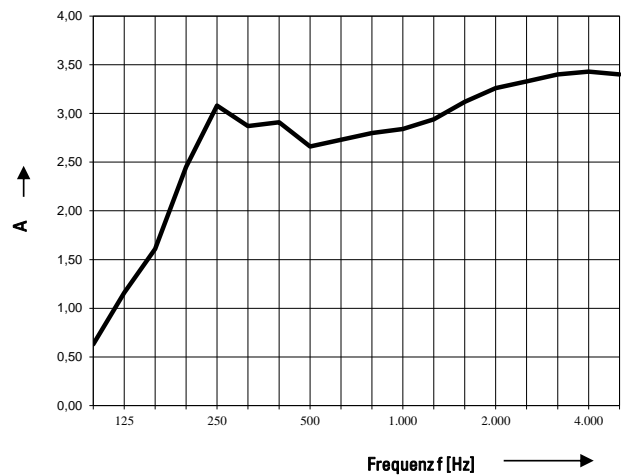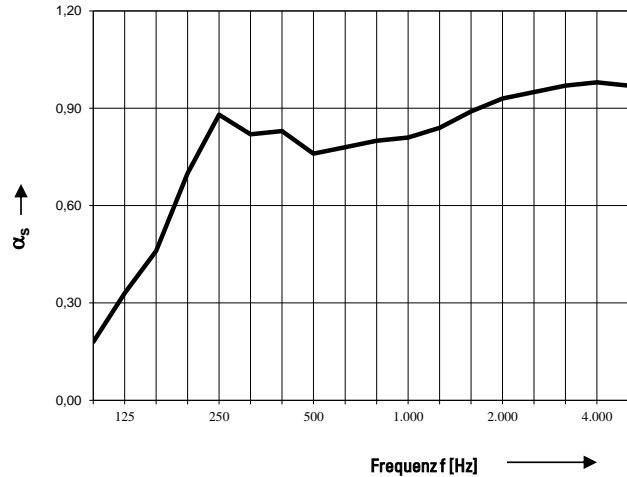

$\alpha_p$  / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
$\alpha_p$	0,30	0,80	0,80	0,80	0,90	0,95

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.



pinta acoustic gmbh  
 Otto-Hahn-Straße 7  
 82216 Maisach, Germany  
 phone +49 (0)8141. 88 88-0  
 fax +49 (0)8141. 88 88-555  
 www.pinta-acoustic.de

# Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

## Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh  
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh  
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: Linear Absorber polar  
 Prüfbericht: 1702-002-17  
 Prüfdatum: 05.07.2017



## Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: polar  
 Format [mm]: 1250 x 300  
 Akustikelementdicke [mm]: 50  
 Farbe: weiss  
 Bemerkung: Polyestervlies mit 50 kg/m<sup>3</sup>

Gemessen wurde: Nachhallzeit T  
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad $\alpha_s$	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,21	1,10
125	0,33	1,73
160	0,56	2,94
200	0,68	3,57
250	0,70	3,68
315	0,64	3,36
400	0,55	2,89
500	0,52	2,73
630	0,73	3,83
800	0,76	3,99
1.000	0,82	4,31
1.250	0,89	4,67
1.600	0,89	4,67
2.000	0,94	4,94
2.500	0,91	4,78
3.150	0,94	4,94
4.000	0,98	5,15
5.000	0,99	5,20

NRC	0,74
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	C
$\alpha_w$ nach DIN EN ISO 11654	0,70
Prüffläche	5,250 m <sup>2</sup>
Abstand Element zum Prüfboden	RMA 300 / 0
Lichtreflexionsgrad	n.b.
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	nicht klassifiziert

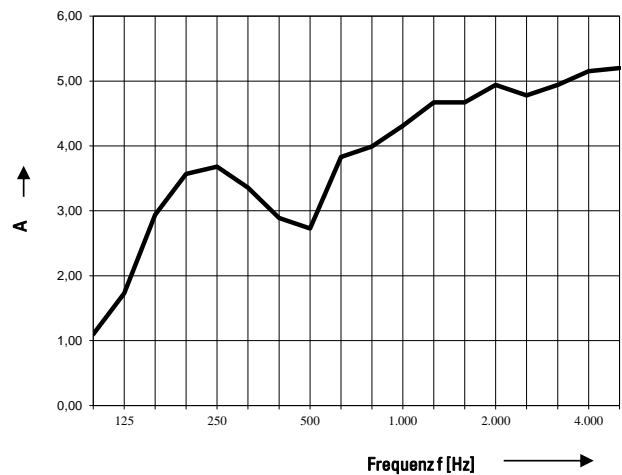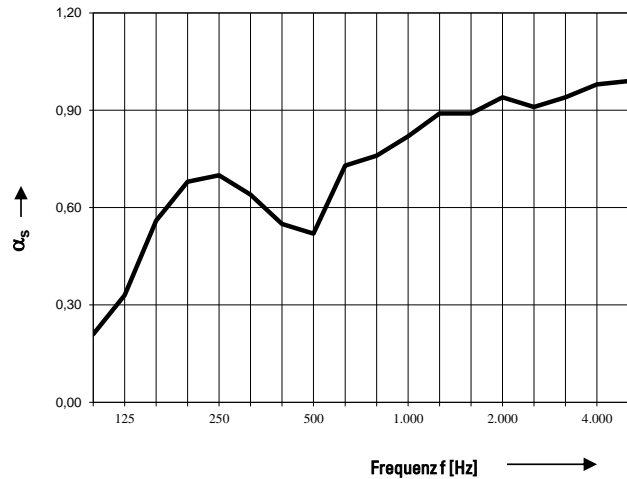

$\alpha_p$  / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
$\alpha_p$	0,35	0,65	0,60	0,80	0,90	0,95

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.



pinta acoustic gmbh  
 Otto-Hahn-Straße 7  
 82216 Maisach, Germany  
 phone +49 (0)8141. 88 88-0  
 fax +49 (0)8141. 88 88-555  
 www.pinta-acoustic.de

# Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

## Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh  
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh  
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: Linear Absorber polar  
 Prüfbericht: 1702-002-17  
 Prüfdatum: 05.07.2017



## Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: polar  
 Format [mm]: 1250 x 300  
 Akustikelementdicke [mm]: 50  
 Farbe: weiss  
 Bemerkung: Polyestervlies mit 50 kg/m<sup>3</sup>

Gemessen wurde: Nachhallzeit T  
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad $\alpha_s$	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,18	1,26
125	0,35	2,45
160	0,43	3,01
200	0,59	4,13
250	0,62	4,34
315	0,63	4,41
400	0,50	3,50
500	0,55	3,85
630	0,63	4,41
800	0,66	4,62
1.000	0,77	5,39
1.250	0,78	5,46
1.600	0,76	5,32
2.000	0,77	5,39
2.500	0,80	5,60
3.150	0,81	5,67
4.000	0,84	5,88
5.000	0,89	6,23

NRC	0,67
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	C
$\alpha_w$ nach DIN EN ISO 11654	0,65
Prüffläche	7,000 m <sup>2</sup>
Abstand Element zum Prüfboden	RMA 400 / 0
Lichtreflexionsgrad	n.b.
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	nicht klassifiziert

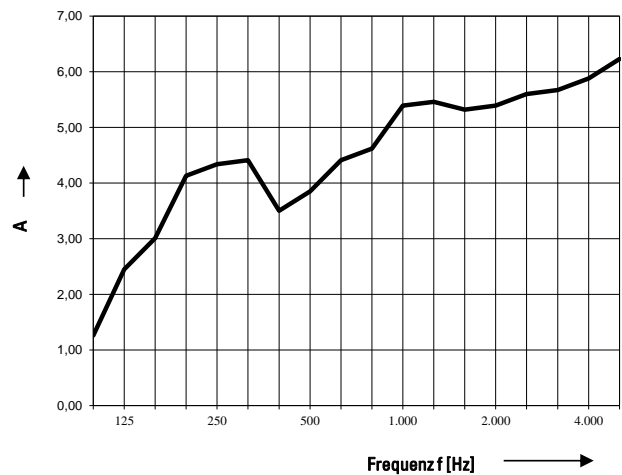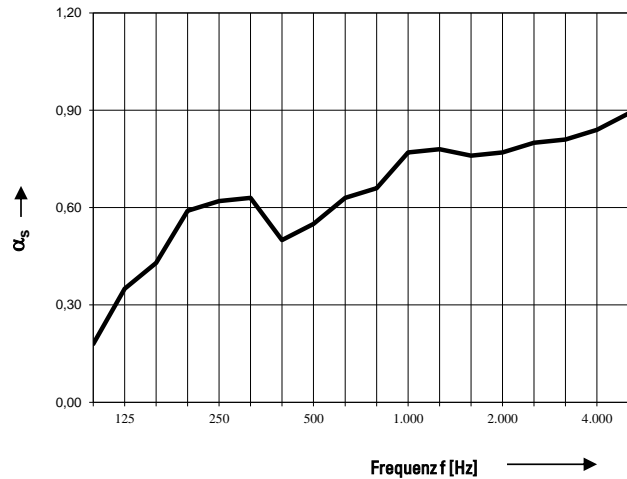

$\alpha_p$  / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
$\alpha_p$	0,30	0,60	0,55	0,75	0,80	0,85

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.



pinta acoustic gmbh  
 Otto-Hahn-Straße 7  
 82216 Maisach, Germany  
 phone +49 (0)8141. 88 88-0  
 fax +49 (0)8141. 88 88-555  
 www.pinta-acoustic.de