

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: PLANO
 Prüfbericht: 1152-001-08
 Prüfdatum: 16.05.2008



Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec
 Akustikelementdicke [mm]: 10
 Bemerkung: stumpf gestoßen
 Format [mm]: 1.250 x 625
 Farbe: grau

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,05	0,55
125	0,07	0,77
160	0,06	0,66
200	0,05	0,55
250	0,07	0,77
315	0,11	1,20
400	0,14	1,53
500	0,24	2,63
630	0,26	2,84
800	0,33	3,61
1.000	0,40	4,38
1.250	0,46	5,03
1.600	0,52	5,69
2.000	0,59	6,45
2.500	0,65	7,11
3.150	0,70	7,66
4.000	0,69	7,55
5.000	0,71	7,77

NRC	0,31
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	D
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,30
Prüffläche	10,940 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	0 mm
Lichtreflexionsgrad	n.b.
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	n.b.

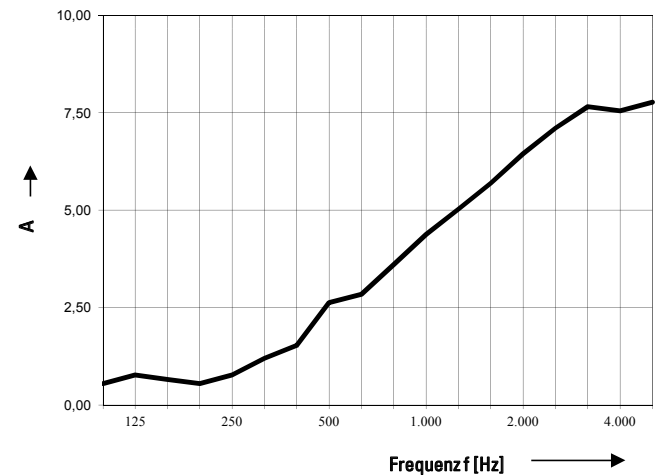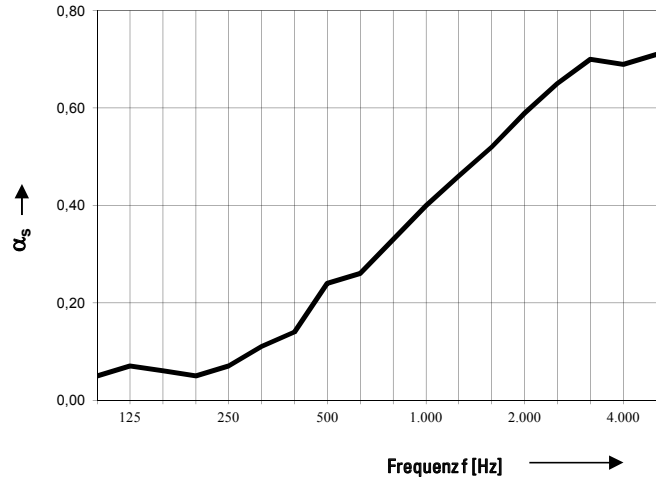

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,05	0,10	0,20	0,40	0,60	0,70



pintaacoustic

pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: PLANO
 Prüfbericht: 1152-001-08
 Prüfdatum: 16.05.2008



Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec
 Akustikelementdicke [mm]: 10
 Bemerkung: mit 20 mm Fuge verlegt
 Format [mm]: 1.250 x 625
 Farbe: grau

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,01	0,11
125	0,03	0,34
160	0,08	0,91
200	0,08	0,91
250	0,06	0,68
315	0,12	1,36
400	0,14	1,59
500	0,20	2,27
630	0,23	2,61
800	0,28	3,18
1.000	0,41	4,65
1.250	0,47	5,33
1.600	0,56	6,36
2.000	0,63	7,15
2.500	0,66	7,49
3.150	0,75	8,51
4.000	0,75	8,51
5.000	0,81	9,19

NRC	0,31
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	D
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,30
Prüffläche	11,350 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	0 mm
Lichtreflexionsgrad	n.b.
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	n.b.

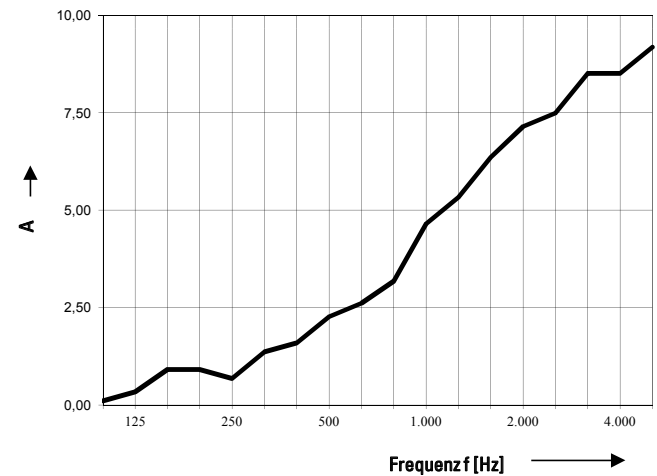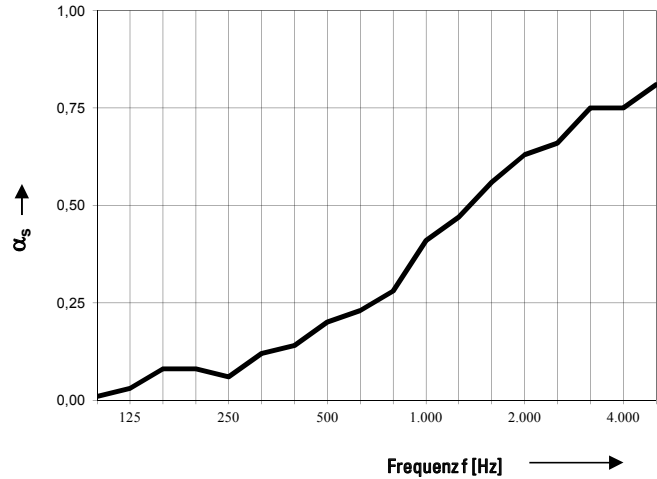

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,05	0,10	0,20	0,40	0,60	0,75

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.



pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: PLANO
 Prüfbericht: 1031-005-05
 Prüfdatum: 27.12.2005

Beschreibung des Prüfgegenstandes:



Material: willtec
 Akustikelementdicke [mm]: 20
 Bemerkung:

Format [mm]: 1.250 x 1.250
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,10	1,25
125	0,16	2,00
160	0,16	2,00
200	0,09	1,13
250	0,21	2,63
315	0,24	3,00
400	0,26	3,25
500	0,40	5,00
630	0,47	5,88
800	0,53	6,63
1.000	0,66	8,25
1.250	0,71	8,88
1.600	0,70	8,75
2.000	0,77	9,63
2.500	0,84	10,50
3.150	0,79	9,88
4.000	0,89	11,13
5.000	0,88	11,00

NRC	0,50
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	D
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,45
Prüffläche	12,500 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	0 mm
Lichtreflexionsgrad	> 85 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	n.b.

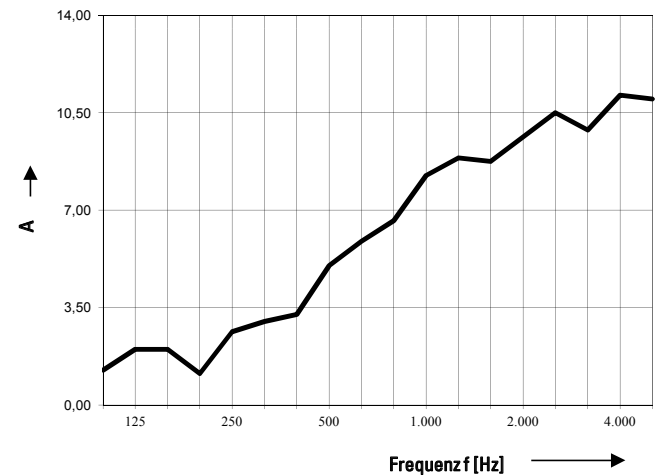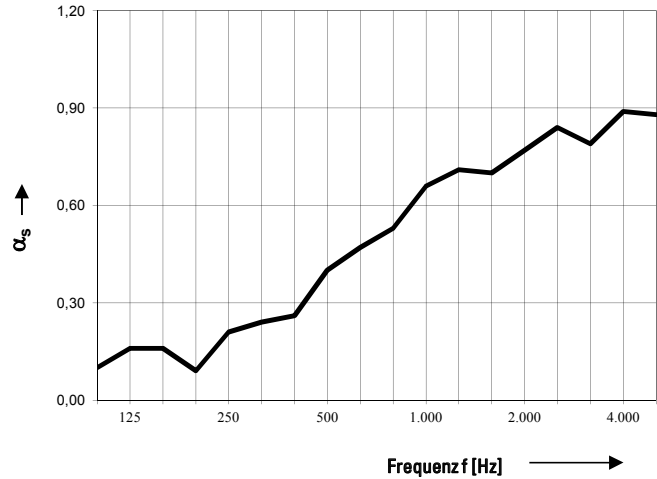

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,15	0,20	0,40	0,65	0,75	0,85

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.



pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: PLANO
 Prüfbericht: 1031-005-05
 Prüfdatum: 27.12.2005

Beschreibung des Prüfgegenstandes:



Material: willtec
 Akustikelementdicke [mm]: 48
 Bemerkung:

Format [mm]: 1.250 x 1.250
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,14	1,75
125	0,29	3,63
160	0,43	5,38
200	0,47	5,88
250	0,48	6,00
315	0,69	8,63
400	0,80	10,00
500	0,97	12,13
630	0,89	11,13
800	0,96	12,00
1.000	0,92	11,50
1.250	0,89	11,13
1.600	0,86	10,75
2.000	0,86	10,75
2.500	0,91	11,38
3.150	0,88	11,00
4.000	0,89	11,13
5.000	0,95	11,88

NRC	0,83
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	C
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,75
Prüffläche	12,500 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	0 mm
Lichtreflexionsgrad	> 85 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	n.b.

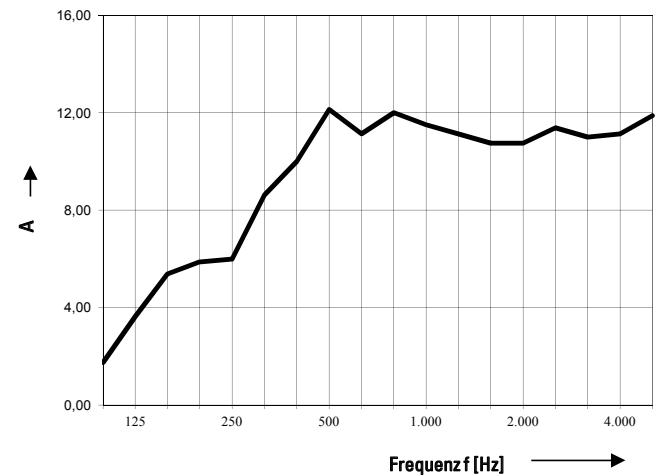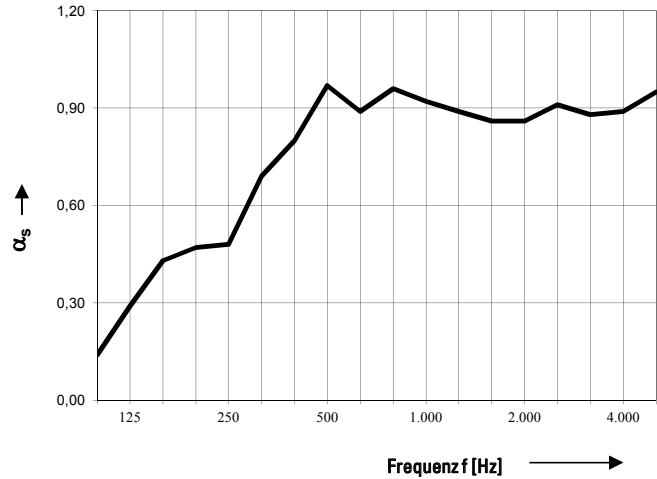

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,30	0,55	0,90	0,90	0,90	0,90

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.



pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: PLANO
 Prüfbericht: 1031-005-05
 Prüfdatum: 27.12.2005



Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec
 Akustikelementdicke [mm]: 72
 Bemerkung: 0

Format [mm]: 2.500 x 1.250
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,20	2,49
125	0,29	3,68
160	0,49	6,18
200	0,61	7,60
250	0,93	11,64
315	0,98	12,23
400	0,97	12,11
500	0,96	11,99
630	0,94	11,76
800	0,94	11,76
1.000	0,91	11,40
1.250	0,92	11,52
1.600	0,91	11,40
2.000	0,91	11,40
2.500	0,95	11,88
3.150	0,89	11,16
4.000	0,90	11,28
5.000	0,94	11,76

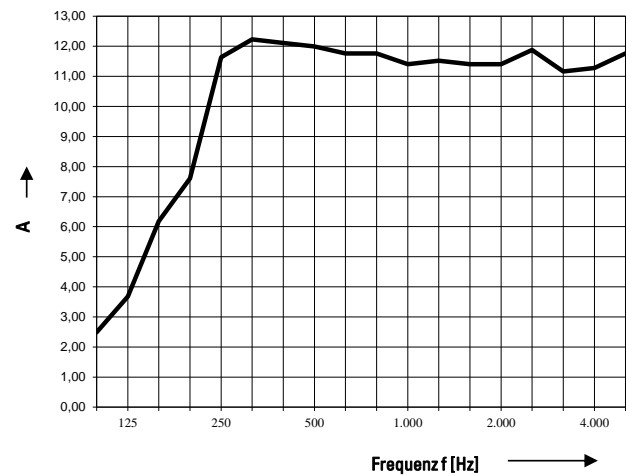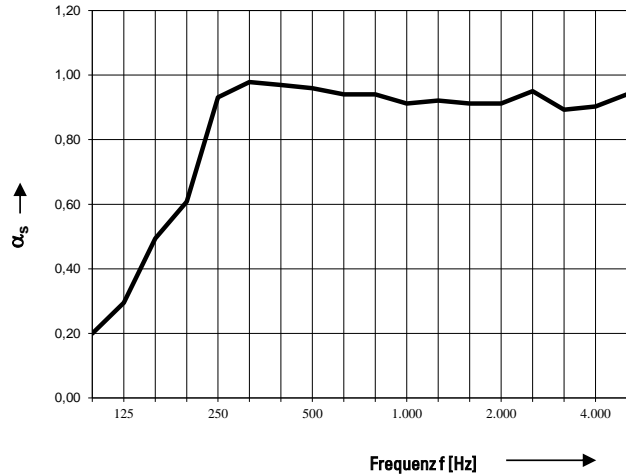

NRC	0,94
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	A
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,95
Prüffläche	12,5 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	0 mm
Lichtreflexionsgrad	> 85 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	nicht klassifiziert

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,35	0,85	0,95	0,90	0,90	0,90

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.



pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: PLANO
 Prüfbericht: 1031-005-05
 Prüfdatum: 27.12.2005

Beschreibung des Prüfgegenstandes:



Material: willtec
 Akustikelementdicke [mm]: 80
 Bemerkung:

Format [mm]: 2.500 x 1.250
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,21	2,63
125	0,31	3,88
160	0,52	6,50
200	0,64	8,00
250	0,98	12,25
315	1,03	12,88
400	1,02	12,75
500	1,01	12,63
630	0,99	12,38
800	0,99	12,38
1.000	0,96	12,00
1.250	0,97	12,13
1.600	0,96	12,00
2.000	0,96	12,00
2.500	1,00	12,50
3.150	0,94	11,75
4.000	0,95	11,88
5.000	0,99	12,38

NRC	0,99
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	A
α_w nach DIN EN ISO 11654	1,00
Prüffläche	12,500 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	0 mm
Lichtreflexionsgrad	> 85 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	n.b.

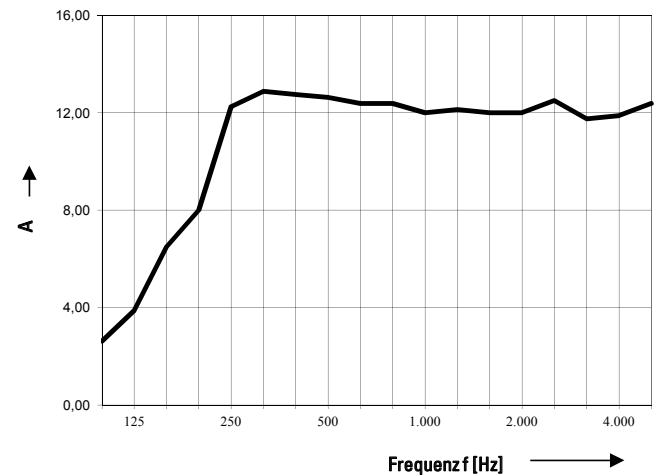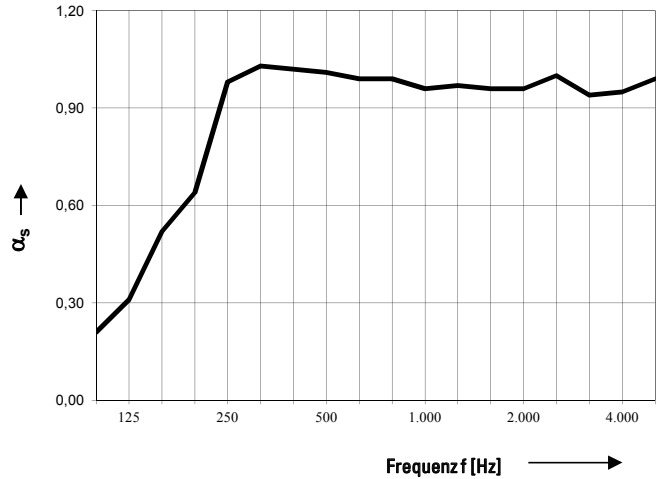

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,35	0,90	1,00	0,95	0,95	0,95

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.



pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: pinta acoustic

Produktbezeichnung: PLANO
 Prüfbericht: 200618
 Prüfdatum: 20.06.2018

Beschreibung des Prüfgegenstandes:



Material: willtec
 Akustikelementdicke [mm]: 92
 Bemerkung:

Format [mm]: 3000 x 1000
 Farbe: grau

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,80	8,00
125	0,85	8,50
160	0,87	8,70
200	0,90	9,00
250	0,92	9,20
315	0,95	9,50
400	0,95	9,50
500	1,00	9,96
630	0,99	9,90
800	0,95	9,52
1.000	0,99	9,90
1.250	0,99	9,90
1.600	0,96	9,60
2.000	0,94	9,40
2.500	0,96	9,60
3.150	0,97	9,70
4.000	0,96	9,60
5.000	0,95	9,50

NRC	0,96
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	A
α_w nach DIN EN ISO 11654	1,00
Prüffläche	10 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	0 mm
Lichtreflexionsgrad	> 57%
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C s3 d0

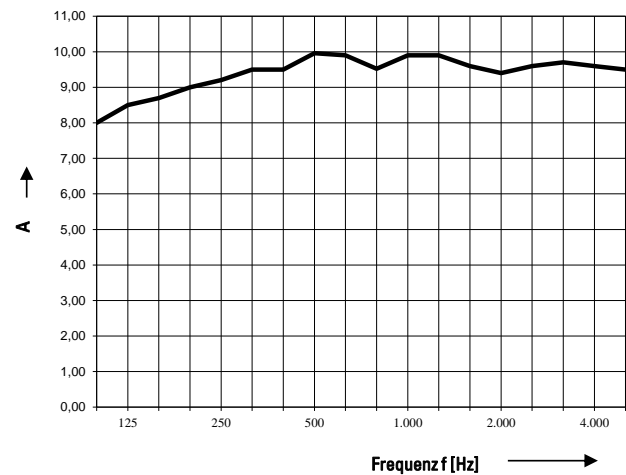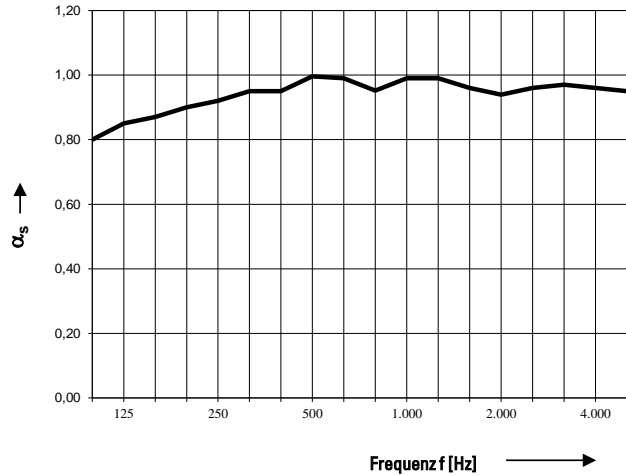

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	0,95

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.



pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de